

东莞市恒晟科技有限公司
1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

招 标 文 件
(公开招标)



项目名称：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

项目编号：HY-4419-2025061

采 购 人：东莞市新有能源投资有限公司

采购代理机构：广东互盈招标有限公司

2025 年

目 录

第一部分 投标邀请函 3

第二部分 投标人须知前附表 6

第三部分 投标人须知 9

 一、 说明 9

 二、 招标文件 11

 三、 投标文件的编制 12

 四、 投标文件的装订、密封和递交 19

 五、 开标与评标 20

 六、 授予合同 23

 七、 其他 26

第四部分 评标方法、步骤、标准 27

 一、 总则 27

 二、 符合性审查 29

 三、 商务、技术评分 30

 四、 价格评分 31

 五、 推荐中标候选人 34

第五部分 用户需求书 35

 一、 商务用户需求 35

 二、 技术用户需求 38

第六部分 合同条款 48

第七部分 投标文件编制指南 71

 一、 投标文件编制及提交指南 71

 二、 投标文件部分格式 72

 （一） 投标报价表格式 72

 （二） 投标函格式 76

 （三） 资格条件承诺函格式 78

 （四） 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式 79

 （五） 法定代表人身份证明书格式 80

 （六） 法定代表人授权书格式 81

 （七） 设备和专业技术能力情况表格式 82

 （八） 投标人基本情况格式 83

 （九） 投标承诺书格式 84

 （十） 招标代理服务费承诺书格式 85

 （十一） 投标人同类业绩表格式 86

 （十二） 商务条款偏离表格式 87

 （十三） 中小企业声明函格式 90

 （十四） 残疾人福利性单位声明函格式 91

(十五) 提交投标保证金情况说明格式 92

(十六) 投标人声明函格式 93

(十七) 技术条款偏离表格式 94

(十八) 项目负责人及服务人员一览表格式 97

(十九) 投标货物情况表格式 98

(二十) 项目实施方案格式 99

第八部分 其它文件 100

(一) 投标担保函格式 100

(二) 履约担保函格式 102

(三) 供应商质疑函范本 104

(四) 供应商投诉书范本 106

第一部分 投标邀请函

广东互盈招标有限公司（以下简称“招标采购代理机构”）受东莞市新有能源投资有限公司（以下简称“采购人”）委托，就“东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目”项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的合格投标人参加投标，有关事项如下：

一、项目信息

1、项目名称：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

2、项目编号：HY-4419-2025061

3、采购总预算：¥2,667,000.00 元，最高限价单价 1270 元/kWh。最终设计容量偏差≤预算容量的 10%（如遇现场位置不能满足设计要求，容量缩减不受负偏差容量偏差限制），超出部分不做结算。

4、采购需求：

（1）投标人（供应商）工作范围包括但不限于以下：

①本项目储能项目方案的电气、土建及相关配套图纸设计；

②设备部分：储能系统的设备选型、制造、软件设计开发、验收、提供相关图纸资料、试验（包括工厂试验、出厂试验）、包装、设备运输、现场开箱检查，现场技术服务、安装、调试和试验，参加联调试运行、验收，参加招标人组织的其它设备的设计联络会及协调会，投标人应保证设备、文件和技术服务按合同要求的时间及内容进行等。其中储能系统所有的机械、电气、通信、外壳、接地等连接和配合（包括电池舱与 PCS 的连接电缆、PCS 与隔离变压器或升压变压器的连接电缆、储能系统自用动力照明等辅助用电的配电系统及电源、防逆流装置系统）、消防设施以及其他辅助设施。

③施工部分：提供储能项目工程建设服务（含施工临时电源、储能系统的土建、电气整体安装、调试达标交付及全体竣工资料）包括储能系统电气、土建基础及配套相关安装工程施工、工程质量及工期控制、调试、报装、并网试运行直至验收交付等全过程的施工承包工作。

5、合同履行期限：自项目采购结果公告发布之日起，40 个日历天内完成合同签订及项目的供货、施工及最终验收合格。

6、本项目不接受联合体投标。

二、投标人资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的证明文件（提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件，自然人投标的提供身份证明，复印件加盖投标人公章）；经总公司授权的分公

司（或分支机构）也视为合格的投标人，总公司只能授权一个分公司（或分支机构）参与本项目投标（须提供总公司授权函）；由总公司投标的，则不接受该分公司（或分支机构）的投标。

（2）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件（投标人自行提供，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件复印件加盖投标人公章）：投标文件中提供证明文件或《资格条件承诺函》；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件（提供近年度的财务状况说明文件；若投标人新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，复印件加盖投标人公章）：投标文件中提供证明文件或《资格条件承诺函》；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件：投标文件中提供证明文件或《资格条件承诺函》；

（5）参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的从其规定）【在投标文件中提供书面声明文件或《资格条件承诺函》】；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目特定的资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的以下名单：1. 失信被执行人名单（以“信用中国”跳转的“中国执行信息公开网”查询）；2. 重大税收违法失信主体；3. 政府采购严重违法失信行为记录名单。不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料]。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。

（3）①供应商须具备电力工程施工总承包乙级(含)以上资质【或更换资质证书前有效期内的电力工程施工总承包叁级(含)以上资质】或机电工程施工总承包乙级(含)以上资质【或更换资质证书前有效期内的机电工程施工总承包叁级(含)以上资质】或《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类五级(含)以上资质。②供应商须具备有效期内建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

4、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标采购文件

1、获取时间: 2025 年 07 月 04 日至 2025 年 07 月 11 日 (法定节假日除外), 09:00~12:00, 14:00~17:30 (北京时间);

2、获取地点: 东莞市南城街道银丰路银城大厦 4 楼 401 室。

3、获取方式:

(1) 现场获取

获取地点: 东莞市南城街道银丰路银城大厦 4 楼 401 室。

(2) 线上获取

供应商下载《获取文件登记表》后, 按照表格里“线上获取文件流程”说明进行操作。

4、售价: 每套¥300.00 元 (售后不退)。

5、获取了招标文件, 而不参加投标的供应商, 请在开标日期三日前以书面形式通知政府采购代理机构。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交时间: 2025 年 07 月 25 日 14:00~14:30 (北京时间)。

2、投标文件递交截止及开标时间: 2025 年 07 月 25 日 14:30 (北京时间)。

3、投标文件递交及开标地点: 东莞市南城街道银丰路银城大厦 4 楼 402 室。

4、本项目只接受已按要求获取招标文件的投标人递交投标文件及出席开标会。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人信息

名称: 东莞市新有能源投资有限公司

地址: 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 1 栋 505 室

电话: 0769-26626338

2、采购代理机构信息

名称: 广东互盈招标有限公司

地址: 东莞市南城街道银丰路银城大厦 4 楼 401 室

联系方式: 0769-21661522

3、项目联系方式

联系人: 钟丹

电话/传真: 0769-21661522

电子邮箱: hyzb_dg@163.com

广东互盈招标有限公司

2025 年 07 月 04 日

第二部分 投标人须知前附表

本表的条款项号与第三部分《投标人须知》条款号相对应, 是对该部分内容的补充和完善, 如有矛盾, 以本表为准。

条款项号	内容
一、说明	
1.2.	资金来源: 自筹资金
3.1.	“采购人”是指: 东莞市新有能源投资有限公司
3.2.	“监管部门”是指: 东莞市新有能源投资有限公司的监管组织或部门
3.7.	1、本项目采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策: (一) 在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; (二) 在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业; (三) 在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。 2、本项目中小企业划分标准所属行业为: <u>工业</u>。
3.8.	监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准; 监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。
8.1.	1. 集中答疑会或现场考察: <u>投标人自行勘察</u> 2. 集中时间: <u>无</u> 集中地点: <u>无</u>
三、投标文件的编制	
13.5.4-(3)	电子文件内容: 电子文件为 <u>签字、盖章后的投标文件扫描版 PDF 格式电子文件</u> 。不可设置密码, 一式一份, 用 U 盘或 DVD 或 CD-R 光盘储存, 并密封于“唱标信封”内 (电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、投标人单位名称, 并加盖投标人公章)。
15.1.	投标文件份数 (数量): <u>投标人应提交壹套正本 (包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件)、伍套副本 (包括价格部分文件、商务部分文件</u>

	和技术部分文件)和 <u>壹份唱标信封(包括电子文件)</u> 。副本可由正本复印而成,若副本内容与正本不一致,以正本为准。
16.3.	报价应包括供货、建安费、垃圾清运费、安装、测试、验收直至取得当地消防主管部门验收合格证明文件及材料价之任何市场差价、管理费、综合费率、保险、利润和国家规定的应由中标人承担的任何收费、税金、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、运输、货品迟到工地的窝工费等直至交付采购人正常使用的所有费用;中标人根据项目预算金额及项目需求进行施工,建安费等费用不可超过本项目预算金额。中标人施工图预算超出本项目预算金额的,中标人须无偿为采购人修改施工图纸,直至采购人审定的施工图预算不超过本项目预算金额。双方约定条件范围内包工包料、包各项税费、材料购置费、安装费、运输费、装卸费、人工费、设备质保维护费、设备雨棚和监控系统等,建设需要符合采购人的要求(如设备设计在房屋内无需加装雨棚),详见附件《东莞新有储能电站配套设施标准》。包安全文明施工措施费及合同实施过程中不可预见费用等中标人为履行本合同所发生的一切费用。
20.1.	投标保证金:0元(本项目不收取投标保证金)。
20.5.-(1)	保证金专用账户: 收款人:广东互盈招标有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司东莞银城支行 帐 号:44050177513700000264
20.5.-(3)	保证金用途备注内容为: / 。
21.1.	投标有效期: 递交投标文件截止日后 <u>90</u> 天。
23.1.2.	投标文件的价格部分、商务部分、技术部分文件可以装订成一册,也可以分别单独装订成册,但必须统一密封包装; 唱标信封必须单独制作装订成册及单独密封包装。
六 授予合同	
39.1.	本项目 需要 交纳履约保证金。
39.1.1.	履约保证金担保金额: <u>履约保证金金额为合同总金额的 10%。</u>
39.1.2.	履约保证金缴纳方式: <u>转账,或支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。</u>
39.1.3.	说明:中标人收到中标通知书后7天内,向采购人提交履约保证金(履约保证金金额为合同总金额的10%)。 1) 中标人以转账,或汇票、本票的方式缴纳履约保证金的,经采购人出具双方加盖公章的竣工验收合格报告,项目完成通电调试未出现影响甲方收益的

	故障，乙方可申请甲方退回乙方履约保证金；采购人无息退还履约保证金。 2) 中标人以履约担保函形式缴纳履约保证金的，须选定以金融机构、担保机构出具的履约担保函。保函起保时间不低于 180 天。履约担保函或支票在项目竣工验收期之日起 30 天后，自动失效。 备注：履约保证金的收取方式以采购人确认为准。
40.1.1.	本项目类型为：货物采购。

第三部分 投标人须知

一、说明

1. 招标范围及资金来源

- 1.1. 本招标文件适用于本次招标公告中所叙述的项目。
- 1.2. 资金来源: 详见“第二部分投标人须知前附表”。
- 1.3. 招标范围: 详见“第五部分 《用户需求书》”。投标人必须对全部内容进行报价, 不得缺漏。

2. 合格的投标人(供应商)

- 2.1. 符合招标文件规定的投标人资格条件要求的供应商(详见“第一部分 投标邀请函 二、投标人资格条件”)。
- 2.2. 成功报名本项目的供应商。
- 2.3. 独立于采购人和招标采购代理机构的供应商。

3. 定义及解释

- 3.1. 采购人/招标人是指: 详见“第二部分投标人须知前附表”。
- 3.2. 监管部门是指: 详见“第二部分投标人须知前附表”。
- 3.3. 招标采购代理机构是指: 广东互盈招标有限公司。
- 3.4. 招标采购单位是指: 采购人、招标采购代理机构。
- 3.5. 投标人(供应商)是指: 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。
- 3.6. 中标人是指: 是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
- 3.7. 关于中小企业: 详见“第二部分投标人须知前附表”。
- 3.8. 关于监狱企业、残疾人福利单位: 详见“第二部分投标人须知前附表”。
- 3.9. 投标文件: 是指投标人根据本项目文件要求, 编制包含报价、技术和商务等内容的实质性响应文件。
- 3.10. 评标委员会: 评标委员会是针对本项目组建的专门负责本次招标的评审工作的临时性组织。
- 3.11. 日期: 指公历日。
- 3.12. 时间: 24 小时制北京时间。
- 3.13. 货币单位均为人民币元。
- 3.14. 书面形式: 是指任何手写、打印的或印刷的文件, 包括专人递交和传真发送。
- 3.15. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用, 而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3.16. 本项目所属行业: 详见“第二部分投标人须知前附表”。

4. 合格的货物和服务

4.1. 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产（或销售）的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2. 服务是指除货物和工程以外的其他招标采购对象，其中包括投标人须承担的运输、施工、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及招标文件规定的其它服务。

4.3. 验收。

4.3.1. 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

4.3.2. 在验收货物时，中标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

4.3.3. 由采购人对货物的质量、规格和数量其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

5. 招标采购信息发布媒体

5.1. 中国采购与招标网(<http://www.chinabidding.com.cn>)，东莞市能源投资集团有限公司官网（<http://www.dg-energy.com/>），广东互盈招标有限公司官网（<http://www.gdhyzb.com/>）。

6. 知识产权

6.1. 投标人应保证在中标后采购人在本项目使用的任何货物和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3. 投标人如在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

6.4. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

7. 投标费用

7.1. 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身所有费用，不论投标结果如何，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8. 踏勘现场

- 8.1. 如有需要, 招标采购代理机构将按“**第二部分 投标人须知前附表**”规定的时间地点组织投标人举行投标答疑会或踏勘现场活动。
- 8.2. 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据, 是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
- 8.3. 投标人及其人员经过采购人的允许, 可进入项目现场进行踏勘, 但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、招标文件

9. 招标文件的组成

- 9.1. 招标文件以中文文字编写, 包括:
- 9.1.1. 第一部分 投标邀请函;
 - 9.1.2. 第二部分 投标人须知前附表;
 - 9.1.3. 第三部分 投标人须知;
 - 9.1.4. 第四部分 评标方法、步骤、标准;
 - 9.1.5. 第五部分 用户需求书;
 - 9.1.6. 第六部分 合同条款;
 - 9.1.7. 第七部分 投标文件编制指南;
 - 9.1.8. 第八部分 其它文件;
 - 9.1.9. 在招标采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。
- 9.2. 投标人应认真阅读、研究并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等)。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料, 或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险, 并可能导致其投标被拒绝, 或被认定为无效投标。

10. 招标文件的澄清及修改

- 10.1. 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 招标采购单位将在投标截止时间至少 15 日前, 以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人; 不足 15 日的, 招标采购单位将顺延提交投标文件的截止时间; 并在招标采购信息发布媒体上发布变更公告。
- 10.2. 潜在投标人收到上述通知后, 应在 24 小时之内以书面形式(加盖章公章)向招标采购代理机构确认, 否则将视为收悉澄清内容并有责任履行相应的义务。

10.3. 招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分, 并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时, 以最后发出的文件内容为准。

11. 招标文件的询问、质疑、投诉

11.1. 询问

11.1.1. 投标人对招标采购活动事项(招标文件、采购过程和中标结果)有疑问的, 可以向招标采购单位提出询问, 招标采购单位在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

11.1.2. 询问应包括的内容: 具体的事项、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、时间。询问材料由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

11.2. 质疑、投诉

11.2.1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(电话咨询或传真或电子邮件形式无效)。

11.2.2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; (二) 质疑项目的名称、编号; (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求; (四) 事实依据; (五) 必要的法律依据; (六) 提出质疑的日期。

11.2.3. 供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

11.2.4. 供应商递交质疑函时需提供质疑函的原件、法定代表人的有效身份证复印件(加盖公章)或授权委托书(授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。)及授权代表的有效身份证复印件(加盖公章)。

11.2.5. 招标采购单位在收到投标人的有效书面质疑后 7 个工作日内作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密, 质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意, 或招标采购单位未在规定期限内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向同级采购人或其监督管理部门提出投诉。

11.2.6. “采购供应商质疑函范本”、“采购供应商投诉书范本”详见招标文件第八部分。

11.2.7. 接收质疑函的方式: 书面形式; 联系部门: 广东互盈招标有限公司; 联系电话: 0769-21661522; 通讯地址: 东莞市南城街道银丰路银城大厦 4 楼 401 室。

三、投标文件的编制

12. 投标的语言及计量单位的使用

- 12.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言,但相应内容应附有中文的翻译本,在解释投标文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。
- 12.2. 投标文件中及所有投标人与招标采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

13. 投标文件的组成

- 13.1. 投标文件应包括:价格部分文件、商务部分文件、技术部分文件、唱标信封。
- 13.2. 投标人的投标文件包括证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件,其中“投标函”、“资格条件承诺函”、资格证明文件、“投标承诺书”、“招标代理服务费用承诺书”、“投标人声明”为投标文件的重要组成部分,未按要求提供的将视为严重缺漏项而导致投标无效。
- 13.3. 投标人的法定代表人出席投标的,必须在投标文件中提供经法定代表人签署的“法定代表人证明书(附法定代表人身份证明)”、非投标人法定代表人出席投标的,必须在投标文件中提供经法定代表人签署的“法定代表人证明书(附法定代表人身份证明)”及已签署的“法定代表人授权书(附被授权人的身份证明)”,未按要求提供材料的,将导致其投标无效。
- 13.4. 招标采购单位不接受可选择的投标人案,任何可选择的投标人案将被视为非实质性响应而导致废标。
- 13.5. 投标人应参照按下面目录编制投标文件,如“第七部分 投标文件编制指南”有格式要求的,需按所提供的格式制作,各部分文件包括但不限于下列部分内容:
- 13.5.1. 价格部分文件包括:
- (1) 投标报价总表
 - (2) 投标报价明细表(如有)
- 13.5.2. 商务部分文件包括但不限于:
- (1) 投标函
 - (2) 资格条件承诺函
 - (3) 法定代表人证明书
 - (4) 法定代表人授权书(如有)
 - (5) 资格证明文件
 - (6) 符合“投标人资格要求”的其它证明材料【投标人根据“投标人资格要求”自行提供,复印件加盖投标人公章】。
 - (7) 投标人基本情况
 - (8) 投标承诺书

- (9) 招标代理服务费承诺书
- (10) 同类项目业绩情况
- (11) 政策适用性说明 (如有)
- (12) 中小企业声明函 (如有)
- (13) 残疾人福利性单位声明函 (供应商为残疾人福利性单位时适用)
- (14) 商务条款偏离表
- (15) 提交投标保证金情况说明 (含投标保证金进帐凭证或投标保函复印件加盖公章)
- (16) 政策性证明/说明材料 (中小微企业证明材料、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位证明材料、符合要求的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书, 如有请提供复印件加盖投标人公章)
- (17) 招标文件要求的其它资料 (如商务评分标准中要求的相关资料、商务用户需求中要求的相关资料)
- (18) 投标人认为需要提交的其他资料

13.5.3. **技术部分文件包括但不限于:**

- (1) 投标人声明
- (2) 技术条款偏离表
- (3) 项目负责人及服务人员情况
- (4) 投标货物情况表
- (5) 项目实施方案
- (6) 招标文件要求的其它技术资料 (如技术评分标准中要求的相关资料、技术用户需求中要求的相关资料)
- (7) 投标人认为需要提交的其他资料

13.5.4. **唱标信封文件**

- (1) 投标报价总表
- (2) 投标保证金汇入情况说明 (含投标保证金进帐凭证复印件加盖公章)
- (3) 投标文件电子档。(电子文件内容及制作要求见“**第二部分投标人须知前附表**”)。
说明: 唱标信封中的“投标报价总表”、“投标保证金汇入情况说明”可以为正本的复印件, 若投标人未提供或未按要求提供唱标信封, 或唱标信封内容有误或与投标文件正本内容不一致的, 以投标文件正本为准。

13.6. 若投标人的营业执照为“多证合一”, 在投标文件中不需提供税务登记证、组织机构代码证。

13.7. 投标人所提供的全部资料应为最新的或在有效期之内的。

13.8. 投标文件中的资料/材料除原件以外, 投标人所提供的资料/材料为扫描件的将被视为复印件, 所提供的资料/材料为截图或打印件或其他性质但未另行说明的, 视为复印件; 所有文件应当按招标文件相关要求加盖投标人公章, 否则将可能导致相关材料无效或产生其他风险。

13.9. 投标人在投标文件中提供的材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认的, 视为无效材料。

14. 投标文件的格式和编写

- 14.1. 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标报价表、投标函、资格条件承诺函等招标文件中规定的所有内容。
- 14.2. 投标人对招标文件中多个包组进行投标的, 其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装(本条款适用于有多个包组的项目)。
- 14.3. 投标人应当对投标文件进行装订, 未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损, 其后果和责任由投标人承担。
- 14.4. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任, 并无条件接受招标采购单位及招标采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 14.5. 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件, 或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据, 由此造成的后果和责任由投标人承担。

15. 投标文件的式样和签署和盖章

- 15.1. 投标人必须提交符合数量(数量详见“**第二部分投标人须知前附表**”)要求的投标文件正本、副本。若副本与正本不一致, 以正本为准。
- 15.2. 投标文件必须有明确的封面, 内容首页需提供文件目录及索引页码; 使用 A4 纸打印或印刷(A4 纸无法清晰预览的图纸、彩页等其它资料可以使用更大纸张), 所有投标文件必须装订成册(不允许使用活页夹)。
- 15.3. 投标文件的封面建议标明以下内容并加盖投标人公章(样式不限): 1) 所投包号(如有); 2) 文件种类(如“商务/技术文件”、“价格文件”、“唱标信封”等); 3) 注明“正本”或“副本”字样; 4) 项目名称; 5) 项目编号; 6) 招标采购代理机构名称; 7) 投标人名称、地址、联系人及联系方式。
- 15.4. 投标文件正本和副本须打印及用不褪色墨水书写, 其中不许有加行、涂抹或改写。投标人的投标文件应按招标文件格式规定盖章, 由法定代表人或其授权代表签字。投标文件的任何行间插字、涂改和增删, 必须由投标文件的签字人签字及在修改处加盖投标人公章。
- 15.5. 投标文件中《商务条款偏离表》、《技术条款偏离表》重要内容必须逐条响应。其中《技术条款偏离表》中的响应参数值必需为实际参数(投标人响应须按投标的实际数据填写, 不能完全复制招标要求; 响应含糊不清、不确切或伪造证明材料的, 将被视为非响应性投标予以拒绝。投标人提供虚假技术参数响应视为提供虚假材料谋取中标资格, 一经发现, 将交由采购人或其监管部门进行处理)。
- 15.6. 招标文件提供的格式文件或投标文件中明确要求盖章的, 必须加盖投标人公章; 招标文件提供的格式文件或投标文件中明确要求签署的, 应由投标人的法人代表或其授权委托人签字(或盖私章); 否则将视为签字、盖章不符合招标文件要求。
- 15.7. 投标文件“副本”可以由“正本”复印而成, 与“正本”具有同等法律效力。若“副

本”内容与“正本”不一致，以“正本”为准。

- 15.8. 投标文件正本的封面及骑缝（逐页盖章的可不盖骑缝章）必须加盖投标人公章，否则将视为签字、盖章不符合招标文件要求。

16. 投标报价说明

- 16.1. 投标人应当根据“**第五部分用户需求书**”内容进行报价，报出唯一有效的价格、下浮率或折扣率。
- 16.2. 投标人报价时应全面考虑招标文件“**第五部分用户需求书**”中全部的内容、责任范围。报价免费的内容须标明“免费”或者以0元报价或者其他方式明确说明。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
- 16.3. 投标总报价包含：（详见“**第二部分投标人须知前附表**”）。
- 16.4. 投标人中标后，其中标价格、下浮率或折扣率在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格或下浮率、折扣率提交的投标文件将视为非响应性投标而予以拒绝。
- 16.5. 投标人必须对本项目的全部内容进行投标，任何只对其中一部分内容进行的投标均被视为无效投标。
- 16.6. 招标采购单位不接受可选择的投标报价、下浮率或折扣率，任何可选择的投标报价将被视为非实质性响应而导致废标。
- 16.7. 投标总报价超出本项目采购预算的，将被视为非实质性响应而导致废标。
- 16.8. 本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将视为无效投标。
- 16.9. 本次招标不接受投标人中标后将中标项目分包、拆包或转让，否则将视为无效投标。
- 16.10. 投标人必须以人民币报价，以其它货币报价的投标将予以拒绝。
- 16.11. 中标人中标后开出的所有发票必须与中标人名称一致。

17. 联合体投标

- 17.1. 除非“**第一部分 投标邀请函**”中另有规定，否则本项目不接受联合体投标。如果“**第一部分 投标邀请函**”中未注明不接受联合体投标的，则必须满足：
- 17.2. 联合体各方均必须符合本须知“**投标人资格条件**”的一般规定，并至少有一方符合“**投标人资格条件**”的特殊条款要求；
- 17.3. 必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。
- 17.4. 必须由联合体中的一方或共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.5. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的, 按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

17.6. 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良记录。

17.7. 联合体中标的, 联合体各方应当共同与采购人签订合同。

18. 投标文件商业秘密范围

18.1. 商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

19. 证明投标内容的合格性和符合招标文件规定的文件

19.1. 投标人应提交证明文件, 证明其投标内容(货物或服务)的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2. 证明货物(或服务)与招标文件的要求相一致的文件, 以文字资料、图纸和数据形式作为证明材料, 包括但不限于:

19.2.1. 货物(或服务)的原产地、主要技术指标和性能的详细说明; 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单, 包括备件和专用工具的货源及现行价格。

19.2.2. 对照招标文件“第五部分 《用户需求书》”的规定, 逐条说明所提供的货物(或服务)已对《用户需求书》的技术条款作出了实质性的响应, 并申明与技术条款的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标, 投标人须提供所投货物的具体参数值; 投标人在阐述时应注意招标文件的技术条款中指出的标准。

20. 投标保证金

20.1. 投标人应向采购代理机构提交投标保证金, 并作为其投标文件的一部分, 投标保证金的金额为: (详见“第二部分 投标人须知前附表”); **未按照招标文件的规定提交投标保证金的, 投标无效。**

20.2. 投标保证金与投标文件一同提交, 投标保证金采用银行转账方式提交的, 以到账时间为准, 投标人应当适当提前办理。

20.3. 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

20.4. 投标保证金建议采用银行转账或《采购投标担保函》形式提交, 在缴纳投标保证金时, 交款人名称与投标人的名称必须一致, 以分公司或子公司等非投标人缴纳的投标保证金无效。

20.5. 投标保证金以银行转账形式提交的, 应符合下列规定:

(1) 提交至保证金专用账户。

收款人: (详见“第二部分 投标人须知前附表”)。

开户行: (详见“第二部分 投标人须知前附表”)。

帐 号: (详见“第二部分 投标人须知前附表”)。

(2) 如本项目分多个包组的, 投标人必须以包为单位分别提交投标保证金。

(3) 为方便投标保证金的管理, 各供应商在汇入投标保证金时需在用途栏上注明:
(详见“第二部分投标人须知前附表”)。

20.6. 采用金融机构、担保机构出具的保函提交的, 应符合下列规定:

(1) 保函有效期应与投标有效期一致;

(2) 投标保证金以保函提交的, 请提前通知招标采购代理机构(电话: 0769-21661522,
或将相关说明函发送到招标采购代理机构邮箱: hyzb_dg@163.com)。

20.7. 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

20.8. 中标供应商的投标保证金自中标采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

20.9. 下列任何情况发生时, 投标保证金将不予退还:

20.9.1. 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标;

20.9.2. 投标人在招标期间用不正当手段影响评标结果;

20.9.3. 中标人无正当理由放弃中标的;

20.9.4. 中标人在规定期限内无正当理由未提交履约保证金或未能按规定与采购人签订合同的;

20.9.5. 提供虚假投标文件或虚假补充文件的, 或经采购人或其监督管理部门审查认定投标人有违反法律法规等有关规定的行为;

20.9.6. 中标人在投标文件中未说明、且未征得招标采购单位同意将项目转让(或分包)给他人的。

21. 投标有效期

21.1. 投标有效期为(详见“第二部分投标人须知前附表”)天, 投标文件应在投标有效期内保持有效; 投标有效期不符合招标文件规定的将被视为非实质性响应而导致废标。

21.2. 特殊情况下, 在原投标有效期截止之前, 招标采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。该要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标采购代理机构的这种要求, 其投标保证金将不会被没收, 但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标, 而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。且本须知有关投标保证金要求将在延长了的有效期内继续有效。

22. 招标文件符号说明

22.1. 招标文件中, 带“★”符号的内容为必须响应(满足或优于)的实质性条款, 任何一条不响应(不满足或负偏离)的将导致废标; 带“▲”符号的内容为用户需求书的重要参数, 若未能响应(不满足或负偏离), 则在评标过程中根据评分标准或招标文件

规定的方式作相应处理。

- 22.2. 招标文件中的技术参数及其性能（配置）要求仅为基本要求，投标人所投设备应当相当于或优于招标文件中规定的参数性能（配置）要求。非实质性条款或非重要条款出现未能响应（不满足或负偏离）招标文件情形的，将可能影响评标委员会对投标人投标文件的综合评价。

四、投标文件的装订、密封和递交

23. 投标文件的装订、密封和标记

23.1. 投标文件的装订

- 23.1.1. 投标文件不允许使用活页夹，出现掉页或漏页等一切责任由投标人自己承担。
- 23.1.2. 投标文件的价格部分、商务部分、技术部分文件的装订要求见“第二部分投标人须知前附表”。
- 23.1.3. 招标文件中若要求投标人提供所投设备制造商的彩页等资料的，投标人应将这部分资料与投标文件（商务技术部分文件）一起装订提交，不得另行单独提交。

23.2. 投标文件的密封和标记

- 23.2.1. 投标人应将所有正本和副本投标文件（本处不含唱标信封、电子文件）一起密封包装。且在表面简单概括里面所包含的文件种类（如“商务技术文件”等），并在密封表面及封口处加盖投标人公章，未在密封表面及封口处加盖投标人公章的其投标文件将被拒绝。
- 23.2.2. 唱标信封应单独密封包装（“电子文件”密封于“唱标信封”内），且在表面标明“唱标信封”字样，并在密封表面及封口处加盖投标人公章，未在密封表面及封口处加盖投标人公章的其投标文件将被拒绝。
- 23.2.3. 所有的密封表面建议标明以下内容并加盖投标人公章（样式不限）：1）所投包号（如有）；2）文件种类（如“商务技术文件”/“唱标信封”及“正本”/“副本”等）；3）项目名称；4）项目编号；5）招标采购代理机构名称；6）投标人名称、地址、联系人及联系方式；7）注明“年月日时分开标，此时间以前不得开封”字样。
- 23.3. 所有信封封面应写明投标人名称、地址、联系人及联系方式，以便将迟交或其它不符合要求的投标文件能原封退回。
- 23.4. 如果投标文件未按本须知第 23.1~23.3 款的规定装订和加写标记及密封，招标采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
- 23.5. 如有分包的项目，投标人同时参加多个包投标时必须按招标文件要求以包为单位分别制作投标文件，分别密封提交。

23.6. 除招标文件特别说明外, 投标人所递交的投标文件不予退还。

23.7. 招标采购代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

23.8. 开标时, 投标人的投标文件必须现场递交, 以电邮、传真形式的投标文件概不接受。

24. 投标文件的递交

24.1. 投标人必须在不迟于“**第一部分 投标邀请函**”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标采购代理机构, 递交地点必须是“**第一部分 投标邀请函**”中规定的地址。

25. 迟交的投标文件

25.1. 招标采购代理机构将拒绝在投标截止期后送达的任何投标文件。

26. 投标文件的补充、修改与撤回

26.1. 投标人在投标截止时间前, 可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回, 并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当由投标人的法定代表人或其授权代表签署以及加盖投标人公章, 并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后, 投标人不得对其投标文件做任何修改和补充, 不得撤回其投标, 否则其投标保证金将按照本须知的规定不予以退还。

五、开标与评标

27. 开标

27.1. 招标采购代理机构在采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时, 请投标人的法定代表人或其授权代表签名报到以证明其出席。开标时, 投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。

27.2. 在开标当天投标文件递交截止时间前, 招标采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人的信用记录进行查询, 截止至开标时间, 对已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合资格条件的供应商, 招标采购代理机构将依法拒绝其参与本项目投标, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明材料。信用信息查询记录及相关证据将打印与其他采购文件一并保存。

27.3. 投标人不足 3 家的, 将不开标, 所有投标文件退回并作书面确认。

27.4. 开标程序:

27.4.1. 开标会由招标采购代理机构主持, 投标人的相关人员须按投标人须知第 27.1 条要求出示相关材料, 以证明其出席。

27.4.2. 开标时, 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况; 经确认无误后, 由招标采购单位工作人员当众拆封, 宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

27.4.3. 投标文件密封情况检查以不泄密或泄露投标文件内容为准, 投标文件存在轻微的破损或开裂等不足以导致泄密或未泄露投标文件内容的情况, 视同密封的文件。

27.5. 开标过程由招标采购单位负责记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

27.6. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的, 应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位将现场对投标人代表提出的询问或者回避申请进行处理。投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。

27.7. 采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像, 音像资料作为采购文件一并存档。

28. 投标文件的有效性

28.1. 开标时, 投标人出现下列情形之一的, 应当作为无效投标文件, 不得进入评标, 并将其投标文件退回:

28.1.1. 投标文件未按照本须知第 23 条的要求装订、密封和标记的;

28.1.2. 经相关代表的检查, 投标文件未密封完好、或泄露投标内容的;

28.1.3. 未在招标文件规定的购买招标文件截止时间内办理报名手续的。

29. 投标人的资格审查

29.1. 公开招标采购项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。投标人不符合资格性审查条款之一的, 投标无效。资格审查内容详见下表:

资格审查表

序号	审查内容	审查细则
1	具有独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力的证明文件(提供营业执照或事业单位法人证书等证明文件, 自然人投标的提供身份证明, 复印件加盖投标人公章); 经总公司授权的分公司(或分支机构)也视为合格的投标人, 总公司只能授权一个分公司(或分支机构)参与本项目投标(须提供总公司授权函); 由总公司投标的, 则不接受该分公司(或分支机构)的投标。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件(投标人自行提供, 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相关证明文件复印件加盖投标人公章); 投标文件中提供证明文件或《资格条件承诺函》;
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件(提供近年度的财务状况说明文件; 若投标人新成立的, 提供成立至今的月或季度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明, 复印件加盖投标人公章); 投标文件中提供证明文件或《资格条件承诺函》;
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件: 投标文件中提供证明文件或《资格条件承诺函》;
5	参加采购活动前 3 年内,	参加采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录: 重

	在经营活动中没有重大违法记录	大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的从其规定)【在投标文件中提供书面声明文件或《资格条件承诺函》】;
6	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
7	本项目的特定资格要求	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的以下名单:1.失信被执行人名单(以“信用中国”跳转的“中国执行信息公开网”查询);2.重大税收违法失信主体;3.政府采购严重违法失信行为记录名单。不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。[以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在上述网站查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料]。
8	本项目的特定资格要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标(响应)。
9	本项目的特定资格要求	①供应商须具备电力工程施工总承包乙级(含)以上资质【或更换资质证书前有效期内的电力工程施工总承包叁级(含)以上资质】或机电工程施工总承包乙级(含)以上资质【或更换资质证书前有效期内的机电工程施工总承包叁级(含)以上资质】或《承装(修、试)电力设施许可证》承装、修、试类五级(含)以上资质。②供应商须具备有效期内建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

29.2. 合格投标人不足3家时,不进行评标。

30. 评标委员会和评标方法

30.1. 评标由依照采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和(技术、经济等)方面的评审专家组成。

30.2. 评标的具体方法见招标文件“第四部分 评标方法、步骤、标准”。

31. 投标文件的符合性审查

31.1. 符合性审查内容详见招标文件“第四部分 评标方法、步骤、标准”。投标人提交的投标文件必须完全满足符合性审查的所有条款,否则被认定为无效投标。

32. 投标文件的澄清

32.1. 评标期间,评标委员会可以按招标文件规定以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正,详见招标文件“第四部分 评标方法、步骤、标准”。

32.2. 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

33. 投标文件详细评价

33.1. 评标委员会将对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评价和比较。

34. 定标原则与推荐中标候选人

34.1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审,提出

书面评标报告。

34.2. 评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，向采购人推荐中标候选人。

34.3. 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人，中标人确定后，招标采购代理机构将在招标采购信息发布媒体上发布中标公告。

六、授予合同

35. 合同授予标准

35.1. 根据评标委员会的评审结果，采购人按照评标报告推荐的中标候选人中，按顺序依法确定中标人。

36. 中标通知书

36.1. 招标采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内发出《中标通知书》，并在招标采购信息发布媒体上公示中标结果，同时以电子邮件方式将《采购结果通知书》发送至各投标人报名时所登记的电子邮箱及电话通知该联系人。

36.2. 招标采购信息发布媒体上公示中标结果后中标人及时联系招标采购代理机构领取《中标通知书》。

36.3. 《中标通知书》是合同的组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标资格，应当承担相应的法律责任。

37. 签订合同

37.1. 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.2. 因不可抗力原因不能签订或履行中标合同的，招标采购单位可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展招标采购活动。

37.3. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，招标采购单位可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展招标采购活动。

37.4. 中标后无正当理由拒不与采购人签订中标合同的、中标人拒绝履行合同义务的，将根据相关规定追究法律责任，并承担由此对采购人造成损失。

38. 合同的履行

- 38.1. 中标合同订立后, 合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。中标合同需要变更的, 采购人应将有关合同变更内容, 以书面形式备案; 因特殊情况需要中止或终止合同的, 采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施, 以书面形式备案。
- 38.2. 中标合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与中标人签订补充合同, 但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。
- 38.3. 本项目不接受中标人将项目分包、拆包或转让。
- 38.4. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的, 小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业。

39. 履约保证金

- 39.1. 采购人可根据招标采购项目的实际情况, 自行决定是否收取履约保证金。**“第二部分 投标人须知前附表”**中要求递交履约保证金的, 则必须满足:

39.1.1. 履约保证金应当支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

39.1.2. 中标人应当在领取中标通知书后、签订合同前办理履约保证金手续, 履约保证金担保金额为**（详见“第二部分投标人须知前附表”）**, 否则采购人可拒绝签订采购合同, 并没收其投标保证金。给采购人造成的损失超过投标担保数额的, 还应当由其对超过部分予以赔偿, 并依法追究其责任。

39.1.3. 履约保证金需采用下列第**（详见“第二部分投标人须知前附表”）**种方式缴纳或提交:

（1）银行保函形式

履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函, 非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容, 应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后 28 天内继续有效。

（2）招标采购履约担保函形式

履约保证金以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的, 履约保函的内容, 应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后 28 天内继续有效。

（3）银行转账方式

履约保证金必须以非现金方式由中标人交至采购人基本账户。

39.2. 招标文件要求递交履约保证金的, 如果中标人没有按照上述规定执行, 招标采购单位将取消该中标决定, 并没收其投标保证金。在此情况下, 招标采购单位可将合同授予下一个中标候选人, 或重新招标。

39.3. 履约保证金采用保函方式递交履约保证金的, 若项目未能按期完成, 中标人必须办理

- 保函延期，并承担其相关费用。
- 39.4. 履约保证金递交或保函办理后，中标人须向招标采购代理机构提交一份履约保证支付凭证复印件（支付凭证需盖银行业务章，可以扫描后以邮件方式向采购代理机构提交）或保函复印件（可以扫描后以邮件方式向采购代理机构提交）用于备案。
- 39.5. 中标人完成其合同义务并经验收合格的采购项目，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到中标人的退回履约保证金申请材料并经审核无误后，5个工作日内把履约保证金无息退还中标人（履约保证金的具体退款程序以采购人的实际要求为准）。
- 39.6. 招标文件中要求递交履约保证金的，下列任何情况发生时，履约保证金将被没收：
- 39.6.1. 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。
- 39.6.2. 中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人有权依法追究其责任。

40. 招标代理服务费的

40.1. 中标人须向招标采购代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费。

40.1.1. 本项目类型为：（详见“第二部分投标人须知前附表”）。

40.1.2. 招标代理服务费收费标准如下：

招标代理服务费收费标准				
序号	项目中标金额	计算标准	收费费率 （即按国家 收费标准基 础上的收费 费率）	备注
1	100 万元 以下	按照中标金额的 1%进行计算收取	/	①招标代理服务费根据国家计委[计价格[2002]1980 号]文和国家发改委[发改价格[2011]534 号]文的收费标准收取，最终收费按差额定率累进法计算并乘以相应的收费费率，以中标人中标总金额作为收费的计算依据。 ②简易招标法方式招标项目，若招标代理服务费不够 3000.00 元则按 3000.00 元收取。 ③其他评标项目，若招标代理服务费不够 7000.00 元则按 7000.00 元收取。
2	100 万元 以上-400 万元以下	按照国家收费标准计费	70%	
3	400 万元 以上	按照国家收费标准计费	60%	

- 40.2. 服务费的货币为人民币。
- 40.3. 服务费不包含在投标报价中，不在报价中单列。

40.4. 服务费以转账或现金的形式支付。

七、其他

41. 纪律和保密事项

- 41.1. 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督, 不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
- 41.2. 开标后, 直至向中标人发出《中标通知书》时止, 凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等, 参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
- 41.3. 从开标之日起至授予合同期间, 在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段, 投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响, 都可能导致其投标文件被拒绝。
- 41.4. 投标人不得串通作弊, 以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人, 扰乱招标市场, 破坏公平竞争原则。否则将严肃处理, 并保留追究其责任的权利。
- 41.5. 获得本招标文件的投标人, 应对文件进行保密, 不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求, 开标后, 投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

42. 关于串标

- 42.1. 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:
- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
 - (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - (五) 不同投标人的投标文件相互混装;
 - (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

43. 适用法律

- 43.1. 本项目参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例开展采购活动。
- 43.2. 本招标采购文件解释权属广东互盈招标有限公司。

第四部分 评标方法、步骤、标准

一、总则

1. 评标委员会

1.1. 评标委员会成员按由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成, 采购人代表人数为1人, 专家人数为4人。评标委员会成员依法从专家库中随机抽取产生。评委会负责全部的评审工作, 任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组, 主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家(不含采购人代表)有下列情形之一的, 受到邀请应主动提出回避, 采购当事人也可以要求该评审专家回避:

(1) 参加采购活动前三年内, 与供应商存在劳动关系, 或者担任过供应商的董事、监事, 或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与供应商有其他可能影响招标采购活动公平、公正进行的关系;

(4) 就该采购项目招标文件征询过意见的。

1.2. 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方, 评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判, 但对同一条款的评判应适用于各投标人。

1.3. **评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容, 而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。**

1.4. 评标委员会成员对评标报告有异议的, 应当在评标报告上签署不同意见, 并说明理由, 否则视为同意评标报告。

1.5. 参与评标工作的所有人员必须遵守相关法律、法规的规定, 遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

2. 投标文件的修正

2.1. 如有必要, 评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方, 这些修正不应影响评标的公平公正。

2.2. 投标文件报价出现前后不一致的, 评标委员会按照下列规定修正:

2.2.1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

2.2.2. 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

2.2.3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

2.2.4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以书面形式加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.3. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3. 投标文件的澄清

3.1. 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2. 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 评标方法

4.1. 本次评标采用**综合评分法**。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

4.2. 评审因素与投标人所提供货物或服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

5. 评分权重分配

评分项目	商务部分	技术部分	价格部分	合计
权重	10%	60%	30%	100%
总分值	10 分	60 分	30 分	100 分

6. 评审步骤

评标分为以下四个阶段：

第一阶段：符合性审查。评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

第二阶段：商务、技术评分。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务得分、技术得分。

第三阶段：计算价格得分。计算价格得分时，评标委员会将对合格投标人的投标报价进行核对，检查其是否存在累加的算术错误。投标价格出现缺项或漏项时，则视该投标人免费提供该内容。

第四阶段：推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件评标方法和评标标准要求进行严

格的评审后，统计出综合得分。**综合得分=商务得分+技术得分+价格得分。**

综合得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位。确定综合得分后，评标委员会对评审结果仔细复核（特别是排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为投标无效的情形进行重点复核），复核无误后，出具最终评审结果汇总表，并向采购人推荐中标候选人。

二、符合性审查

7. 投标文件的符合性审查

- 7.1. 符合性审查，是依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
- 7.2. 实质性响应的投标应该与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，且没有重大偏离的投标。没有对招标文件作实质响应的投标将作废标处理，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。**符合性审查时，评标委员还会对投标人的投标报价进行评审，如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标委员将要求其在规定时间内提供书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，视为无效投标处理。**
- 7.3. 投标人提交的投标文件必须满足符合性审查的所有条款，未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。具体内容如下表：

符合性审查表

序号	符合性审查条款
1	投标总报价未超出采购总预算。
2	投标单价报价未超出最高限价单价。
3	投标有效期符合本项目招标文件要求。
4	（1）投标文件的编制、数量、签字、盖章符合招标文件要求；
	（2）投标文件的项目名称、编号、标的与采购内容相符；
	（3）投标文件的内容无严重缺漏项；
	（4）投标文件的关键内容字迹或证明材料清晰、可辨认。
5	投标文件符合招标文件中带“★”号要求的条款。
6	投标报价未出现以下情况：①投标报价为有选择性的非固定价；②投标报价存在重大漏项；③投标报价明显不合理或者低于成本，且未能在规定时间内提供书面文件予以解释说明及提供相关证明材料的。
7	投标人案为固定不可选择的。
8	（1）未出现法律法规规定的投标无效或废标的情形；
	（2）未出现招标文件中规定的投标无效或废标的情形。

三、商务、技术评分

8. 商务评分标准

序号	评审内容	评分标准	分值 (分)
1	服务便利性	根据投标人承诺在接到采购人通知后响应并处理问题的时间进行评审: ①投标人承诺接到采购人通知后 2 个小时 (含) 内响应并处理问题的, 得 10 分; ②投标人承诺接到采购人通知后 6 个小时 (含) 内响应并处理问题的, 得 5 分; ③投标人承诺接到采购人通知后 24 个小时 (含) 内响应并处理问题的, 得 1 分; 【投标人须提供承诺函加盖投标人公章, 格式自拟, 未提供不得分。】	10
合计			10 分

9. 技术评分标准

序号	评分内容	评分标准	分值 (分)
1	项目实施方案	根据投标人针对本项目制定的项目实施方案 (包括但不限于对项目总体认识、实施部署、安装与调试方案、实施进度计划、培训方案等) 进行综合评审: ◇项目实施方案符合项目实际, 具体详细, 可行性、科学性高, 安装工作思路、方法、技术路线清晰的, 得 10 分; ◇项目实施方案较符合项目实际, 较为具体详细, 可行性、科学性较高, 安装工作思路、方法、技术路线较清晰的, 得 7 分; ◇项目实施方案基本符合项目实际, 基本详细, 可行性、科学性一般, 安装工作思路、方法、技术路线基本清晰的, 得 4 分; ◇项目实施方案不符合项目实际, 不详细, 可行性、科学性差, 安装工作思路、方法、技术路线不清晰的, 得 1 分; 【投标人未提供以上相应方案或内容的得 0 分】	10
2	质量管理实施方案	根据投标人针对本项目制定的质量管理实施方案 (包括但不限于质量管理制度、质量控制措施等) 进行综合评审: ◇具有完善的质量管理制度和质量控制措施, 能够保证质量管理实施方案的落实负责, 质量控制措施目标明确、安装质量控制措施详细、检验手段科学的, 得 10 分; ◇具有较为完善的质量管理制度和质量控制措施, 能够较好地保证质量管理实施方案的落实负责, 质量控制措施目标较为明确、安装质量控制措施较为详细、检验手段较为科学的, 得 7 分; ◇具有基本的质量管理制度和质量控制措施, 能够基本保证质量管理实施方案的落实负责, 质量控制措施目标基本明确、安装质量控制措施基本详细的, 有基本的检验手段的, 得 4 分; ◇质量管理制度和质量控制措施不完整, 不能够保证质量管理实施方案的落实负责, 质量控制措施目标不明确、安装质量控制措施不详细的, 检验手段不科学的, 得 1 分; 【投标人未提供以上相应方案或内容的得 0 分】	10

3	安全文明施工方案	根据投标人针对本项目制定的安全文明施工方案进行综合评审: ◇安全文明施工方案安全性高、合理性高、可行性强、施工安全管理体系完善、管理制度完善、措施合理性高的, 得 10 分; ◇安全文明施工方案安全性较高、合理性较高、可行性较强、施工安全管理体系较为完善、管理制度较为完善、措施合理性较高的, 得 7 分; ◇安全文明施工方案安全性一般、合理性一般、可行性一般、施工安全管理体系基本完整、管理制度基本完整、措施合理性一般的, 得 4 分; ◇安全文明施工方案安全性低、合理性差、可行性差、施工安全管理体系不完整、管理制度不完整、措施合理性较差的, 得 1 分。 【投标人未提供以上相应方案或内容的得 0 分】	10
4	供货方案	根据投标人针对本项目制定的供货方案进行综合评审: ◇供货方案科学完整, 进度安排合理性高, 能优质完成供货及安装验收合格的, 可行性强的, 得 10 分; ◇供货方案较为完整, 进度安排合理性较高, 能按时完成供货及安装验收合格的, 可行性较强的, 得 7 分; ◇供货方案基本完整, 进度安排合理性一般, 能完成供货及安装验收合格的, 可行性一般的, 得 4 分; ◇供货方案不完整, 进度安排合理性差, 不能完成供货及安装验收合格的, 可行性差的, 得 1 分; 【投标人未提供以上相应方案或内容的得 0 分】	10
5	应急处置方案	根据投标人针对本项目制定的应急处置方案(包括但不限于针对台风、暴雨等天气影响等特殊情况下制定的应急处置方案: 人员和设备调配、责任分工、火灾报警及消防系统的设计方案、设备配置、工作原理、动作逻辑和 workflows 等)进行综合评审: ◇应急处置方案全面完善, 科学性、安全性、可行性、完整性强的, 得 10 分; ◇应急处置方案较为完善, 科学性、安全性、可行性、完整性较强的, 得 7 分; ◇应急处置方案基本完善, 科学性、安全性、可行性、完整性一般的, 得 4 分; ◇应急处置方案不完善, 科学性、安全性、可行性、完整性差的, 得 1 分; 【投标人未提供以上相应方案或内容的得 0 分】	10
6	售后服务方案	根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行综合评审: ◇售后服务方案科学完整、合理性强、可操作性强的, 得 10 分; ◇售后服务方案较为完整、合理性较强、可操作性较强的, 得 7 分; ◇售后服务方案基本完整、合理性一般、可操作性一般的, 得 4 分; ◇售后服务方案不完整、合理性差、可操作性差的, 得 1 分; 【投标人未提供以上相应方案或内容的得 0 分】	10
合计			60 分

四、价格评分

10. 价格评分

10.1. 价格评分仅限于有效投标人, 其投标报价为评分价。

11. 对小型、微型企业投标的扶持 (专门面向中小企业采购的项目除外)

11.1.1. 本项目对符合招标文件要求的小型、微型企业报价给予 10% 扣除, 用扣除后的价格参加评审, 即: 评分价=投标报价-投标报价×10% (评分价仅作计算价格分用, 对投标人的实际报价不产生影响)。

11.2. 中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号) 确定。

12. 对监狱企业投标的扶持 (专门面向中小企业采购的项目除外)

12.1. 监狱企业参加政府采购活动时, 视同小型、微型企业, 可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。(注: 参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的监狱企业证明文件)

13. 对残疾人福利性单位投标的扶持 (专门面向中小企业采购的项目除外)

13.1. 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 视同小型、微型企业, 可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇, 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。(注: 符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目投标时, 应当提供招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责)

13.1.1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人数不少于 10 人 (含 10 人);

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内, 持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证 (1 至 8 级)》的自然人, 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的, 采购人或者其委托的采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》, 接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

14. 共同参加投标的优惠 (专门面向中小企业采购的项目除外)

- 14.1. 如项目接受联合体投标的, 小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动时, 小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额 30%或以上, 且须在联合体协议和中小企业声明函中书面约定, 其价格将给予 5%的扣除, 然后计算评分价, 即: $\text{评分价} = \text{联合体投标报价} - \text{联合体投标报价} \times 5\%$ (评分价仅作计算价格分用, 对投标人的实际报价不产生影响)。
- 14.2. 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于分包协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上, 且在分包意向协议 (分包意向协议格式自拟) 和中小企业声明函中书面约定, 其价格将给予 5%的扣除, 然后计算评分价, 即: $\text{评分价} = \text{供应商投标报价} - \text{供应商投标报价} \times 5\%$ (评分价仅作计算价格分用, 对投标人的实际报价不产生影响)。
- 14.3. 若投标人按招标文件要求进行联合体投标且联合体各方均为小型、微型企业的, 视同小型、微型企业。

15. 对节能产品、环保标志产品投标的优惠

- 15.1. 投标人所投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中非政府强制采购产品或属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品的, 其价格给予 5%的扣除, 用扣除后的价格参加评审, 即: $\text{评分价} = \text{投标报价} - \text{节能产品、环保标志产品投标报价} \times 5\%$ 。
- 15.2. 投标人所投产品符合 15.1 条要求的, 须按要求填写《节能产品、环保标志产品明细表》, 同时提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书 (复印件加盖投标人公章), 否则不予以相应的价格扣除。
- 15.3. 投标人所投的同一产品同时为节能产品、环保标志产品的, 其价格仅享受一次 5%的扣除。
- 15.4. 注: 本条仅适用货物类采购项目。

16. 其他说明

- 16.1. 参加政府采购活动的中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位应按照招标文件要求提供《中小企业声明函》。
- 16.2. 若投标产品不属于节能产品、环保标志产品或投标人未符合或未适用小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持情形的, 其投标总报价为评分价。
- 16.3. 投标人同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的, 只享受一次政策待遇, 不重复享受。

16.4. 投标人为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，同时所投产品又属于节能产品、环保标志产品的，先进行节能产品、环保标志产品扣除，再进行小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品扣除。

17. 价格分计算

17.1. 价格得分按下式计算：

$$Y_n = Y - \frac{|G_n - T| \times 100}{T} \times H$$

Y_n : 投标人价格得分。

G_n : 投标人投标报价。

T : 在有效投标文件中去掉一个最低投标报价和一个最高投标报价后（保留中标资格，当有效投标文件数量在 3 到 4 家时则全部计算），取剩余有效投标人的投标报价平均值。

H : 扣分系数。当 $G_n > T$ 时， $H = 2h$ ；当 $G_n < T$ 时， $H = h$ ；本次招标 $h = (0.5)$ 取值区间为 $[0.5, 1]$ 。

Y : 价格部分总分值。

五、推荐中标候选人

18. 推荐中标候选人

18.1. 评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，向采购人推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：①投标报价由低到高；②技术评分由高到低；③商务评分由高到低。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

18.2. 综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人，根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

18.3. 经评标委员会评审，实质性响应招标文件不足 3 家的，由采购人自行确定是否转变招标方式继续评审或者重新组织招标采购。

第五部分 用户需求书

一、商务用户需求

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

序号	条款名称	说 明
1.	★完工期	自项目采购结果公告发布之日起,40 个日历天内完成合同签订及项目的供货、施工及最终验收合格。
2.	建设地点	采购人指定地点。
3.	★报价要求	1、本项目以总价报价。 2、总报价金额包含供货、建安费、垃圾清运费、安装、测试、验收直至取得当地消防主管部门验收合格证明文件及材料价之任何市场差价、管理费、综合费率、保险、利润和国家规定的应由中标人承担的任何收费、税金、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、运输、货品迟到工地的窝工费等直至交付采购人正常使用的所有费用;中标人根据项目中标金额及项目需求进行施工,建安费等费用不可超过本项目中标价。中标人施工图预算超出本项目中标价的,中标人须无偿为采购人修改施工图纸,直至采购人审定的施工图预算不超过本项目预算金额。双方约定条件范围内包工包料、包各项税费、材料购置费、安装费、运输费、装卸费、人工费、设备质保维护费、设备雨棚和监控系统等,建设需要符合采购人的要求(如设备设计在房屋内无需加装雨棚),详见附件《东莞新有储能电站配套设施标准》。项目开工前需安装摄像头监控系统,包安全文明施工措施费及合同实施过程中不可预见费用等中标人为履行本合同所发生的一切费用。 3、报价应以人民币为结算单位。 4、不得将该项目转包其他第三方。
4.	★付款方法和条件	1、预付款 自施工图纸经采购人审查确认且乙方获采购人开工令之后,中标人可向采购人申请支付合同总金额的 30%预付款。 2、进度款 中标人完成设备承台、电缆铺设施工、设备安装完毕后经双方书面确认完成该施工进度后,中标人可向采购人申请支付合同总金额的 40%进度款。

		3、验收款 中标人完成以下工作后可向采购人申请竣工验收款： (1) 本项目需完成通电调试且系统试运行正常； (2) 设备厂家需严格按照采购人自有 Modbus 规约点表完成本地数据释放，并配合采购人完成本地硬件安装，本项目在采购人自有云平台上运行，需实现全部数据正确展示、各类控制功能正常执行； (3) 采购人收到业主方第一个月的储能节能款； (4) 中标人按采购人要求完成项目竣工资料并出具双方加盖公章的竣工验收合格报告。 竣工款支付至总合同结算金额的 97%，即 xxxx 元。 4、质保款 留本工程合同总结算金额的 3%作为质量保修金，自本工程保修期届满后，采购人扣除中标人应付的维修、维护及质量损失赔偿金等金额后中标人可向采购人申请无息退还。
5.	投标有效期	自开标日起 90 个日历日。
6.	验收要求	1、验收应在采购人与中标人共同参加下进行，依据招标文件及本合同的有关规定制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。 2、采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。 3、对验收不合格的部分，中标人应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。 4、现场验收试验应在所有设备调试完毕，出具书面测试报告。现场验收试验应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。 5、采购人有权自行组织或委托第三方机构进行验收，验收不合格，中标/中标供应商应按要求修改后再次提请采购人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。
7.	★其他要求	①投标人在投标文件必须承诺:为保证产品来源的合法性和可靠性及兼容性,如中标,在采购结果公示后主动向采购人提供所投设备的设备厂家的原厂制造商授权书和售后服务函、原厂技术参数响应表(加盖制造商公章)、提供所投设备(如采购人要求)的相关证书、或检测报告等证明材料原件给予采购人审查,以确保采购人的正常利益。如有虚假应标将上报相关部门处理。

		②投标人需对提交资料真实性负责,如提交虚假材料谋取中标,一经发现,采购人有权暂停签订合同,并将报市政府采购监管部门进行处理,由此引发的所有损失由中标人负责,并追究其违规责任。 ③投标人在投标文件必须承诺:无偏离响应并执行达到“附件 4: Modbus TCP 规约点表 2.0”的要求,附表内容包含:地址规划、系统数据、PCS、电堆、电池簇、单体电压、单体温度、电表数据、空调数据、液冷数据、遥控遥调、PCS 故障字解析表、BMS 报警码解析表、空调故障字解析表、液冷故障字解析表。 ④中标人需提供储能设备主要零部件(电芯、PCS、BMS、空调、液冷机组、除湿机、消防设备)的规格型号、技术参数、制造厂家等信息。
8.	质保期及售后服务	质量缺陷责任期:自项目竣工验收合格之日起算,工程保修期限为 1 年,设备整体集成部分保修期限为 5 年,储能设备电芯质保 10 年(储能设备电芯为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能)(储能柜电芯循环次数 ≥ 6500 次,6500 次循环剩余容量 $\geq$ 原始容量的 70%。在质量缺陷责任期内因质量问题以及工程竣工未交付采购人之前因供应商保管不力而导致的返工、翻工、维修等各项相关费用均由供应商承担。如果储能设备为外购设备,储能设备集成商需要提供与建设方售后保修承诺书,建设方可直接对接储能设备集成商售后服务。项目电缆需要采用铜芯电缆。 在施工过程中,成交供应商必须保证质量,选用的材料和施工质量要求符合合同所列标准。 质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。 成交供应商应建立并实施符合工程各项要求的质量管理体系,如因成交供应商原因,使得项目工作受到影响,相应责任由成交供应商承担;采购人有权在工作时间内进入成交供应商的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查,以便监查其质保手册,质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。 对采购人的服务通知,成交供应商在接报后 1 小时内响应,4 小时内到达现场,48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决,成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
9.	★合同签订	1、合同总价按以下计算公式进行确认:

	说明	单个合同价=中标单价*设计所得的该地区可安装的最高 kWh 如：A 单位中标单价为 1330.00 元/kWh，中标后经第三方设计公司设计最高容量可安装 1000kWh 储能系统设备，则该合同总价为 1330*1000=1,330,000.00 元。 2、本项目严禁转包，对于部分确须分包的专业性较强的分项工程（如设计），分包企业应具备相应资质且满足相应规定：工程设计综合资质或电力行业乙级及以上资质或电力专业（送电、变电）丙级及以上设计资质等。 3、中标人应当自《中标通知书》发出之日起 30 日内，按照招标文件和投标文件的约定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件已承诺的内容作实质性修改。中标人不得向采购人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
--	----	--

二、技术用户需求

一、项目名称：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

二、项目概况：

本项目采购总预算（元）：¥2,667,000.00 元，最高限价单价 1270 元/kWh。最终设计容量偏差≤预算容量的 10%（如遇现场位置不能满足设计要求，容量缩减不受负偏差容量偏差限制），超出部分不做结算。

1. 东莞市恒晟科技有限公司

1.1. 项目概况：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目。本项目拟在厂区闲置空地布置 1 套 1050kW/2100kWh 的分布式储能柜，就近原则通过电缆分别接入低压配电房 0.4kV 母排，实现与原有低压配电系统并网，自动控制充放电。

1.2. 项目地址：广东省东莞市大朗镇马坑金马路 7 号。


1.3. 建设规模：总建设规模为 1050kW/2100kWh。

1.4. 储能技术规格：分布式储能柜，国内知名品牌磷酸铁锂电池。


1.5. 储能设备布置图：



1.6. 接入一次示意图（示范图例）

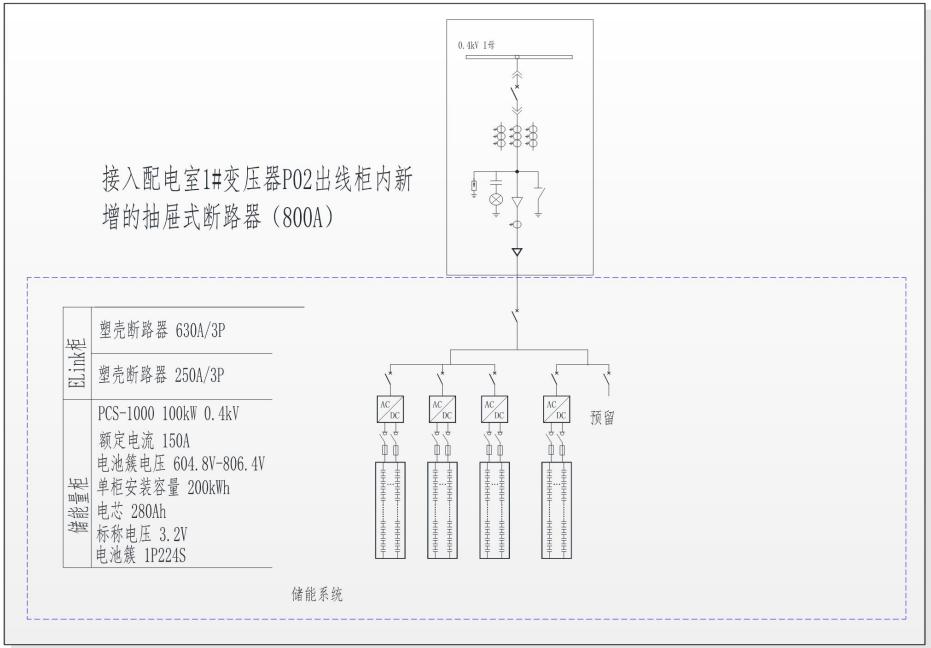

1.7. 储能接入拓扑图（示范图例）

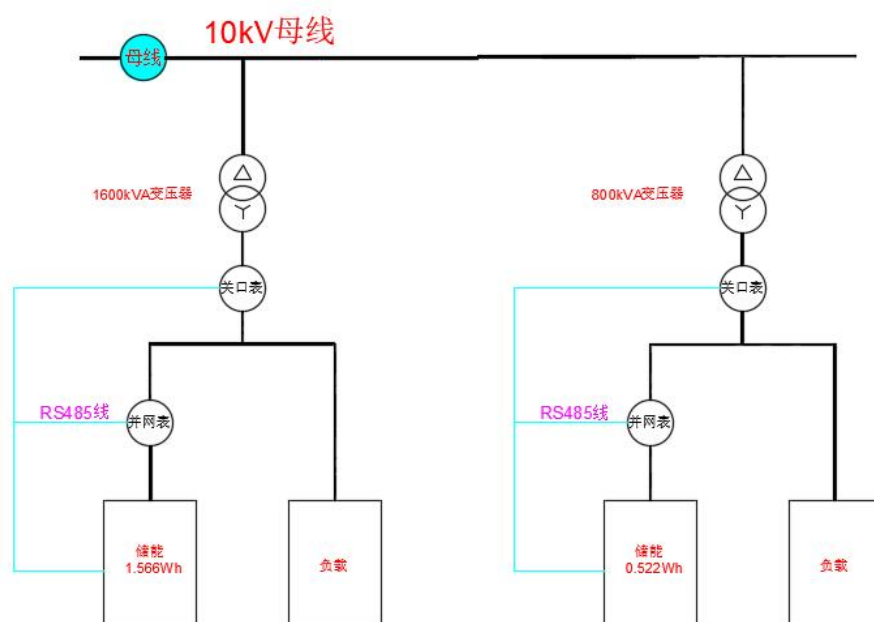

三、设计依据

- 1) 《电化学储能电站设计规范》 GB 51048-2014
- 2) 《电化学储能系统接入电网技术规定》 GB/T 36547-2018
- 3) 《电力系统电化学储能系统通用技术条件》 GB/T 36558-2018
- 4) 《电化学储能系统储能变流器技术规范》 GB/T 34120-2017
- 5) 《电化学储能站用锂离子电池管理系统技术规范》 GB/T 34131-2017
- 6) 《电力储能用锂离子高子电池》 GB/T 36276-2018
- 7) 《电化学储能电站运行指标及评价》 GB/T 36549-2018
- 8) 《导体和电器选择设计技术规定》 DL/T 5222-2005
- 9) 《高压配电装置设计技术规程》 DL/T5352-2018
- 10) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 GB/T 50064-2014
- 11) 《交流电气装置的接地设计规范》 GB/50065-2011
- 12) 《电力工程电缆设计标准》 GB 50217-2018
- 13) 《变电所总布置设计技术规程》 DL/ 5056-2007
- 14) 《电力设备典型消防规程》 DL5027-2015
- 15) 《供配电系统设计规范》 (GB 50052-2009
- 16) 《低压配电设计规范》 (GB 50054-2011)
- 17 其它有关国家及地方的现行规程、规范及现场勘查情况

四、项目建设责任及要求

1) 投标人需明确设计符合哪些最新国家技术规范、安全规范、消防、环保规范等各项规范的要求, 注明规范的名称、标准号和发布时间。

2) 项目建设和运营必须遵守采购人的各项管理制度, 遵守各项法定安全规范与安全管理制度, 确保承担相应安全、环保管理各项责任。

3) 该项目噪声、电离辐射以及其他污染物排放必须符合国家及项目所在区域地方环保规范要求, 设计建设必须充分考虑。

4) 采购人不提供建设场地的地勘资料, 由中标人负责进行地勘数据的取得。

5) 投标人和所成立的项目公司在未经过采购人书面许可情况下, 不得将项目用于抵押、质押、融资、转让等行为。合同期结束项目移交时, 中标人应确保项目没有抵押、质押、负债等行为, 项目所有负债归中标人, 采购人正常获得项目所有产权。

6) 合同期满移交时, 储能系统应正常运行, 各类监控、保护、测量、降温、消防等系统应运行状态良好。

7) 投标人的工作范围应包括下列内容:

a) 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明;

b) 提供设备安装、使用的说明书;

c) 提供试验和检验的标准, 包括试验报告和试验数据;

d) 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料;

e) 提供设备管理和运行所需有关资料;

f) 所提供设备应发运到规定的目的地;

g) 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时, 投标人应接受招标方的选择;

h) 现场服务。

五、售后服务

1、免费送货上门并调试。

2、质保期: 工程施工部分质保期 1 年, 质保期自项目通过验收交付使用日开始计算。
(技术需求中有特殊要求的, 按技术需求为准)

3、提供针对本项目的售后服务承诺及保证措施, 所有货物须按国家“三包”及相关标准。

4、质量、工期、保修、保养的要求:

(1) 设计和安装和验收要求达到合格以上标准(含合格); 货物的验收及质保期内的运行均要求达到招标要求。

(2) 在质保期内免费维护, 并免费提供备品、备件; 无论在保修期内或保修期外, 投

标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务, 保修期内, 定期做免费巡检。设备出现异常或故障时, 中标人及时到场处理。

(3) 在质保期内, 同一配件、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用, 中标人必须无条件在采购人规定的期限内免费予以更换同品牌、同型号产品。

(4) 在质保期内, 接到采购人电话通知后, 中标人应当在一天内上门服务, 如不能及时修复, 采购人可委托其它单位维修, 其费用由中标人承担。

(5) 培训: 对采购人操作人员提供设备安全操作规程培训, 讲解设备的基本结构及工作原理, 直至操作人员掌握设备的日常使用、维护保养方法, 保证操作人员可正确操作使用, 并能排除一般故障。

5、投标人需在投标文件中提供完整的服务体系和相应的具体措施。

6、投标人需在投标文件中提供定期检查制度和保养方案

六、其他

1、技术要求中产品技术参数为参考值, 所投产品对应参数可上下浮动不超过 10%。采购文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用, 并没有任何限制性, 仅供参考, 投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号, 但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。项目评审时, 由评标委员会负责对投标人提供的替代标准、品牌或型号的响应性进行审查。

2、投标人应保证提供的货物在不需要增配未列出配件(特别指出的除外)的前提下货物功能、技术标准能够达到采购文件的要求, 而无须再增配未列出的配件; 如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的, 所增配的配件须由供应商免费提供。

3、所有产品材料及货物标准必须符合国家标准及相关规定。

4、中标单位在供货安装过程中必须采取足够的安全措施, 确保供货的安全, 并自行负责相关安全责任。

5、项目未尽事宜将在采购合同中另行约定, 中标单位需无条件同意采购人基于为顺利完成本项目所提出的各项合理要求。

6、项目用户需求书为本次采购最低要求, 各供应商可以自行优化供货计划, 为本项目设计最优投标人案。

七、储能设备主要技术要求

1) 需遵循的标准

本项目装置至少应满足所列标准的最新版本要求, 但不限于所列标准。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

表 1 遵循的主要标准

标准号	标准名称
GB/T 13384	机电产品包装通用技术条件
GB/T 191	包装储运图示标志
GB/T14537	量度继电器和保护装置的冲击及碰撞试验
GB/T14598. 27	量度继电器和保护装置 第 27 部分：产品安全要求
GB/T 478-2010	继电保护及安全自动装置通用技术条件
GB/T 2423. 1	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温
GB/T 2423. 2	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温
GB/T 2423. 3	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验
GB/T 2423. 8	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ed：自由跌落
GB/T 2423. 10	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）
GB/T 3859. 1	半导体变流器 基本要求的规定
GB/T 3859. 2	半导体变流器 应用导则
GB/T 3859. 3	半导体变流器 变压器和电抗器
GB/T 17626	电磁兼容 试验和测量技术
GB/T 14048. 1	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则
GB 7947	人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
GB/T 12325	电能质量 供电电压允许偏差
GB/T 12326	电能质量 电压波动和闪变
GB/T 14549	电能质量 公用电网谐波
GB/T 15543	电能质量 三相电压不平衡
GB /T 15945	电能质量 电力系统频率偏差
GB/T 24337	电能质量公用电网间谐波
GB 17799. 3	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射
GB 17799. 4	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射
GB 311. 1	绝缘配合 第 1 部分：定义、原则和规则
GB 311. 2	绝缘配合 第 2 部分：使用导则
GB/T 14598. 3	绝缘试验
GB 4208	外壳防护等级（IP 代码）（IEC 60529:1998）

GB 4942.2	低压电器外壳防护等级
GB 50054	低压配电设计规范
GB/T 1984	高压交流断路器
GB/T 3906	3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备
GB/T 11022	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB 1208	电流互感器
GB 1207	电压互感器
GB 11032	交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 7251	低压成套开关设备
GB 50150	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB/T 50064	交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
GB/T 50063	电力装置电测量仪表装置设计规范
GB/T 19666	阻燃和耐火电线电缆通则
GB/T 14598.9	辐射电磁场干扰试验
GB/T 14598.14	静电放电试验
GB/T 17626.8	工频磁场抗扰度试验
GB 51048-2014	电化学储能电站设计规范
GB/T 34120	电化学储能系统储能变流器技术规范
GB/T 34133	储能变流器检测技术规程
GB/T 36547	电化学储能系统接入电网技术规定
GB/T 36548	电化学储能系统接入电网测试规范
GB/T 36549	电化学储能电站运行指标及评价
GB/T 36558	电力系统电化学储能系统通用技术条件
IEC 63056	最高直流电压为1500V的电力储能系统用二次锂电池和电池组的安全要求和测试方法
DL/T 527	静态继电保护装置逆变电源技术条件
DL/T 402	高压交流断路器订货技术条件
DL/T 404	3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T 645	多功能电能表通信规约
DL/T 5429	电力系统设计技术规程
DL/T 527	静态继电保护装置逆变电源技术条件
Q/GDW 10769-2017	电化学储能电站技术导则

GB/T 16935.1	低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验
GB/T 36276	电力储能用锂离子电池
GB/T 34131	电化学储能站用锂离子电池管理系统技术规范
GB 50065	交流电气装置的接地设计规范
GB 50217	电力工程电缆设计标准
GB 51309	消防应急照明和疏散指示系统技术标准
DL/T 866	电流互感器和电压互感器选择及计算规程

2) 包装、装卸、运输与储存

- 2.1 投标人负责合同设备的包装、装卸、运输及倒运；
- 2.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
- 2.3 在包装箱外应标明采购方的订货号、发货号。
- 2.4 各种包装应等确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
- 2.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志（按 GB191）。
- 2.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
- 2.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合 GB19.32 的要求。
- 2.8 招标人为投标人设备存放提供现场场地。

3.质量保证

投标人产品的试运行期为：累积 72 小时试运行，质保期不小于 1 年（技术需求中有特殊要求的，按技术需求为准）。

- 3.1 如在安装和试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时，投标人应尽快免费更换。
- 3.2 在保证期内，投标人产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时，投标人应无偿地为采购人修理或更换零部件。
- 3.3 设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值而属于投标人责任时，则投标人应自费采用有效措施在商定的时间内，使之达到保证指标。
- 3.4 在保证期内，由于下列情况所造成的缺陷、损坏或达不到指标时，不属投标人责任：
 - 由于采购人错误操作和维修；
 - 设备在现场保存时间超过合同规定期限的问题；
 - 由于非投标人造成的其它错误和缺陷。

八、施工要求及现场管理

(1) 中标人不得把工程分配给其他企业承包。若发现中标人自行把工程分配给其他公司承包, 采购人有权单方面终止合同, 并令其立即退场, 由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿, 同时中标人承担合同总金额 10% 的违约金。

(2) 在工程进行中, 中标人要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏, 须立即通知有关部门, 并由损坏责任单位承担损失和修复费用。

(3) 中标人在施工期间与其他供应商应相互协调与配合, 服从采购人和监理人员的统一指挥和安排, 否则, 采购人有权单方面终止合同, 并令其立即退场;

(4) 中标人应按实际施工条件合理制定详细的施工进度计划, 保证按期完工, 按行业标准制定安全、文明施工规章制度并切实执行。

(5) 为便于管理, 中标人和采购人在项目进行期间的联络, 应通过指定的双方的全权代表进行。

(6) 为项目的顺利完成和做好施工现场的安全工作, 中标人在响应文件中要列明从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间, 采购人应须提供的配合措施。

(7) 中标人须无条件接受采购人及监理单位对本项目内容的监理。

(8) 中标人在施工期间应严格遵守施工相关法律法规以及文明施工、深夜施工、环保和城管等规定, 建立规章制度和防护措施。若违反以上规定, 由此造成的经济 and 法律责任, 均由中标人承担。

(9) 中标人须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员, 中标人的名单中负责该项目的项目负责人须与投标时提供的项目负责人名单一致。

(10) 中标人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方, 一经发现, 采购人有权追究其相关法律责任、单方面终止合同并令其立即退场, 由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿, 同时中标人承担合同总金额 10% 的违约金。

(11) 中标人施工人员须严格遵守一切规章制度, 自觉接受检查, 无证人员一律不得进入施工现场, 施工期间自行解决食宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

(12) 中标人须注意施工安全, 做好安全文明施工工作, 如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故, 一切责任由中标人承担。中标人应负责现场全部作业的安全, 严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。

(13) 项目实施期间用水、用电由采购人指定接驳点。单独设表计量, 水电费按实际用水用电量计算并由采购人向中标人收取, 收费标准在国家规定的基础上根据东莞市实际情况进行细分收费, 具体价格以东莞市水电管理部门为准。

(14) 中标人应服从采购人单位相关管理人员的协调、指挥和管理, 积极配合采购人单位组织的质量、安全、文明施工等检查, 及时落实采购人单位相关管理人员提出的纠正、整

改措施,严格遵守施工现场的各项管理制度。

(15) 中标人应遵守安全生产有关管理规定,做好安全生产管理工作,严格按安全标准组织施工,开工前做好安全技术交底工作,施工过程中做好各项安全防护措施,消除事故隐患。如因中标人安全管理不力导致发生安全生产事故或造成人员伤亡、财产损毁的,中标人应立即报告采购人及相关主管部门,防止事故扩大,并保护事故现场,相关的责任和费用均由中标人承担。如因中标人原因导致采购人受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的,在采购人受追诉或赔偿后,中标人承担全部损失。

九、其他要求

投标人投标时须注明:本项目中的“设备部分”投标人请款时须提供 13%增值税专用发票,“工程施工部分”增值税率为 9%,具体税率可根据国家税率政策要求进行调整。

第六部分 合同条款

用户侧储能项目 EPC 工程建设 总承包

合同文件

(合同编号: _____)

甲方（采购人）： 东莞市新有能源投资有限公司

乙方（中标供应商）：_____

协议签订时间：_____年____月____日

合同书

合同编号:

甲方: (采购人) 东莞市新有能源投资有限公司

项目联系人: ____ 联系电话: ____

乙方: (中标供应商) ____

项目联系人: ____ 联系电话: ____

受甲方委托, ____ (采购代理机构) 组织对 ____ 采购项目 (项目编号 ____) 进行采购, 于 ____ 年 XX 月 XX 通过 公开 (公开、邀请、竞争性谈判、询价、单一来源) 招标, 经评标委员会评定乙方 ____ 为中标供应商。为了保护甲乙双方合法权益, 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例, 在平等自愿的基础上, 按照下面的条款和条件, 签署本合同。

第一条 合同项目

1. 工程名称:

2. 工程地点:

3. 工程建设规模:

4. 工程内容: EPC 总承包: (1) 负责现场勘察、设备安装位置协调选址、施工图设计; (2) 提供设备: 储能系统的设备选型、制造、软件设计开发、验收、提供相关图纸资料、试验 (包括工厂试验、出厂试验)、包装、设备运输、现场开箱检查, 现场技术服务、安装、调试和试验, 参加联调试运行、验收, 参加招标人组织的其它设备的设计联络会及协调会, 投标人应保证设备、文件和技术服务按合同要求的时间及内容进行等。其中储能系统所有的机械、电气、通信、外壳、接地等连接和配合 (包括电池舱与 PCS 的连接电缆、PCS 与隔离变压器或升压变压器的连接电缆、储能系统自用动力照明等辅助用电的配电系统及电源、防逆流装置系统)、消防设施以及其他辅助设施。(3) 提供储能项目工程建设服务 (含施工临时电源、储能系统的土建及电气整体安装、调试达标交付) 包括设备和材料采购供应、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、调试、报装、并网试运行直至验收交付等全过程的施工承包工作。

5. 施工部分: 提供储能项目工程建设服务 (含施工临时电源、储能系统的土建、

电气整体安装、调试达标交付及全体竣工资料)包括储能系统电气、土建基础及配套相关安装工程施工、工程质量及工期控制、调试、报装、并网试运行直至验收交付等全过程的施工承包工作。设备维护及雨棚、监控系统、建设需要符合采购人的要求,(如设备设计在房屋内无需加装雨棚)详见附件《东莞新有储能电站配套设施标准》。项目开工前需安装摄像头监控系统,包安全文明施工措施费、相关部门监督验收及合同实施过程中不可预见费用等中标人为履行本合同所发生的一切费用。

6. 承包形式:总报价金额包含供货、建安费、垃圾清运费、安装、测试、验收直至取得验收合格证明文件及材料价之任何市场差价、管理费、综合费率、保险费、利润和国家规定的应由中标人承担的任何收费、税金、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、运输、货品迟到工地的窝工费等直至交付采购人正常使用的所有费用;中标人根据项目中标金额及项目需求进行施工,建安费等费用不可超过本项目中标价。中标人施工图预算超出本项目中标价的,中标人须无偿为采购人修改施工图纸,直至采购人审定的施工图预算不超过本项目预算金额。双方约定条件范围内包工包料、包各项税费、材料购置费、安装费、运输费、装卸费、人工费、项目开工前需安装摄像头监控系统,包安全文明施工措施费、相关部门监督验收及合同实施过程中不可预见费用等中标人为履行本合同所发生的一切费用。

7. 甲方现场代表: _____, 联系方式: _____

乙方项目负责人: _____, 联系方式: _____

第二条 工程期限

1. 合同工期总日历天数____天

开工日期: 202 年__月 __日或根据甲方给予工期延长后所确定的日期。

上述开工日期具体以甲方的书面通知为准。

2. 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延。

(1) 在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上(每次连续 4 小时以上),影响正常施工;停水停电 2 天以上;

(2) 因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

(3) 因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

3. 由于甲方的下列原因造成工期延误的,乙方有权顺延工期:

(1) 由于甲方原因引起的变更;

- (2) 未能按照合同要求的期限对乙方文件进行审查;
 - (3) 因甲方原因导致的暂停施工;
 - (5) 甲方造成工期延误的其他原因。
4. 因乙方原因造成施工延迟的, 不得请求顺延工期。

第三条 工程履约保证金

1. 为保证乙方在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行, 根据招标要求, 乙方须向甲方提交履约保证金或银行履约保函。乙方应当按照最终签订合同金额的 10%, 即金额: (¥0.00 元) 大写人民币: _____ 作为履约保证金或银行履约保函交付给甲方, 此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方公司账户, 此款项不计利息或资金占用费。

2. 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务, 包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反《民法典》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

3. 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后, 项目完成通电调试未出现影响甲方收益的故障, 乙方可申请甲方退回乙方履约保证金。

第四条 工程价款、结算及付款方式

1. XX 用户侧储能项目最终第三方设计装机容量____kW/____kWh, (现场位置不能满足设计要求, 容量缩减不受降低容量偏差限制), 本项目现场位置不能满足设计要求最终装机容量相对招标容量发生调整, 项目最终结算总价按招标结果中标单价进行结算, 中标价: ¥0.00 元/kWh, 合计总额(小写)¥0.00 ; (大写) XXX。合同签订后乙方请款需开具等额的合法有效的增值税发票, 设备部分为合同款总额的 80%, 增值税率为 13%, 工程施工部分为合同款总额的 20%, 增值税率为 9%, 具体税率可根据国家税率政策要求进行调整。

2. 本项目合同金额包含供货、建安费、垃圾清运费、安装、测试、验收直至取得验收合格证明文件及材料价之任何市场差价、管理费、综合费率、保险费、利润和国家规定的应由乙方承担的任何收费、税金、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、运输、货品迟到工地的窝工费等直至交付甲方正常使用的所有费用; 乙方根据项目预算金额及项目需求进行施工, 建安费等费用不可超过本项目预算金额。乙方施工

图预算超出本项目预算金额的,乙方须无偿为甲方修改施工图纸,直至甲方审定的施工图预算不超过本项目预算金额。双方约定条件范围内包工包料、包各项税费、材料购置费、安装费、运输费、装卸费、人工费、包安全文明施工措施费及合同实施过程中不可预见费用等乙方为履行本合同所发生的一切费用。

3. 付款方式:

3.1. 预付款

自施工图纸经采购人审查确认且乙方获采购人开工令之后,中标人可向采购人申请支付合同总金额的 30%预付款,即¥ 0.00 元 ; (大写:)。

3.2. 进度款

中标人完成设备承台、电缆铺设施工、设备安装完毕后经双方书面确认完成该施工进度后,中标人可向采购人申请支付合同总金额的 40%进度款,即¥0.00 元 ; (大写:)。

3.3. 验收款

乙方完成以下工作后可向甲方申请竣工验收款:

(1) 本项目需完成通电调试且系统试运行正常;

(2) 设备厂家需严格按照甲方自有 Modbus 规约点表完成本地数据释放,并配合甲方完成本地硬件安装,本项目在甲方自有云平台上线运行,需实现全部数据正确展示、各类控制功能正常执行;

(3) 甲方收到业主方第一个月的储能节能款;

(4) 乙方按甲方要求完成项目竣工资料并出具双方加盖公章的竣工验收合格报告。

竣工款支付至总合同结算金额的 97%,即 xxxx 元。

3.4. 质保款

剩余 3%作为质保款,自第 3.3 条所列条件成就之日起 壹 年质保期满后且乙方不存在违约行为的前提下,由甲方无息支付给乙方,即¥0.00 元 ; (大写:)。

第五条 建筑材料、设备的供应和采购

1. 工程材料、设备由乙方采购。

2. 乙方采购的设备, 必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程, 甲方认为乙方提供的材料需要复验的, 乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的, 方可用于工程, 相关复验费用由甲方承担; 复验不符合质量要求的, 应退货处理, 其复验费和退货损失由乙方承担。

第六条 施工与设计

1. 乙方负责聘请具有合格资质的设计单位出具正规设计图纸及相关设计资料, 由甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料, 作为施工的有效依据, 乙方不得擅自修改。乙方对于设计过程中所需的设计资料或其他需甲方配合的事项应及时通知甲方, 协助和参与甲方的设计资料的收集工作, 协助甲方使方案设计及施工图设计获得批准。

2、自本合同签订之日起 5 个工作日内, 乙方需提交项目的施工图, 经甲方审查合格后, 在 3 日内做好相关开工准备工作并向甲方提交项目的开工申请。

3. 甲方因使用功能提出的变更内容, 甲方应向乙方出具变更意向书, 说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求, 并附有关图纸和文件。为不影响施工进度, 乙方收到变更意向书后应先行实施, 并及时做好现场签证。

4. 实现包干价格, 除法律规定的条件外一般不变更包干价格。

5、施工过程中必须遵守甲方的工程管理制度, 接受甲方的上级、工程、安全部门的检查考核, 相关管理制度详细资料在交底时提供。

第七条 工程质量管理及验收

1. 工程具备隐蔽条件, 乙方先进行自检, 并在隐蔽工程验收前 24 小时通知甲方验收。验收合格, 甲方现场代表在验收记录上签字后, 承包人可进行隐蔽工程继续施工。验收不合格, 乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

2. 工程具备竣工验收条件, 乙方向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告, 包含: 竣工图、有资质公司设计盖章图和现场签证单(如有)等。验收合格的, 双方进行交接, 验收不合格的, 乙方应及时返工, 费用由乙方自行承担, 返工导致工期延误的,

乙方应承担相应的违约责任。由于乙方原因造成质量事故, 其返工费用由乙方承担, 工期不变。

3. 经甲、乙双方特别提出并约定, 乙方应当在合同工程通过竣工验收后 90 日内为甲方完成合同工程中低压工程部分的并网申请工作直至最终完成低压并网, 否则甲方有权不支付验收款及其他任何款项。同时, 需要特别明确的是, 因工程发包的不可分割性(低压并网和低压接入并存的接入方式)及基于支付风险的商业考量和违约责任分配, 乙方清晰知晓并承诺: 在合同所涉低压工程成功并网前, 即使甲方已对合同工程完成竣工验收或已实际使用工程中的非低压工程部分, 乙方仍无权要求甲方就合同工程的整体或单独部分(无论该单独部分是否可独立核算)支付验收款及其他任何款项。除此之外, 乙方清晰知晓因低压工程并网所产生的一切费用(包括但不限于设备整改费用、检验报告出具费用、因并网所产生的各单位协调费用等各费用)均由其自行承担。

4. 工程质量满足: 电力行业相关制度标准、国标以及该项目签署的《技术协议》要求见附件: 技术协议。

第八条 安全施工

1. 乙方在获得甲方开具的开工令后方可进场施工, 未经甲方允许乙方自行施工的一切后果由乙方承担。乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定, 严格按安全标准组织施工, 乙方应进行现场管理, 采取必要的安全防护措施, 消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用, 由乙方承担。

2. 乙方应与作业人员签订劳动合同, 购买社保及相关待遇的申领、发放, 负责项目安装工人的用工关系及社会保险等。因乙方与实际施工人之间的包括但不限于薪资、工伤等劳动关系争议或一切债权债务关系均由乙方负责, 与甲方无关。乙方作业过程中发生安全事故, 造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的, 乙方应当及时向保险公司或社保部门申请赔付; 如因乙方未购买保险或社保及乙方原因导致的安全事故, 乙方应当承担全部赔偿责任。

3. 乙方需针对本工程购买工程相关保险。合同期内发生重大消防安全事故, 事故责任的最终认定以消防安全事故专业认定机构或司法机构认定结果为准。乙方应当及时向保险公司申请赔付; 如因乙方任何操作不当而导致火情发生或火情发生时不能及时遏制火情, 经公安消防部门鉴定确实是乙方未及时报警或操作不当导致的, 甲方有

权单方解除合同,乙方须赔偿甲方因此而造成的直接损失及第三方的损失,并向甲方支付合同价款的 15%作为违约金。

第九条 质量保修

1. 本工程施工保修期限为壹年,电化学储能设备整体保修期限为 5 年,电池系统寿命不少于 10 年或电池循环次数 6500 次,6500 次循环剩余容量 $\geq$ 原始容量的 70%且放电倍率 0.5C, EOL $\geq$ 70% (以先到为准),自工程竣工并经甲方书面验收合格起算。保修期内,如出现相关质量异常或使用问题,乙方应无偿进行维修处理。

2. 在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 24 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决(包括聘请第三方维修等),由乙方承担所有费用。

乙方保修联系人: _____; 乙方保修联系电话: ____

第十条 违约责任

(一) 甲方违约责任

若甲方无正当理由延期支付工程款的,乙方可向甲方发出履约通知,甲方在收到通知后仍不按照约定支付工程款的,乙方可以停工并顺延工期且不承担任何违约责任,甲方应当从应付之日起向乙方支付应付工程款的利息,并赔偿因此给乙方造成的停工、窝工损失。

(二) 乙方违约责任

1. 由于乙方违法甲方的工程、安全管理制度,接受甲方相关部门的按照开工交底前双方确认的制度执行处罚,罚款金额另外支付,不在工程款项中扣除。

2. 因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。此外乙方应赔偿因此给甲方造成的直接损失与相关费用(包括但不限于守约方为维护自己的合法权益而支付的律师费、公证费、调查费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关各项费用)。

3. 因乙方原因导致工期延期的,乙方应当承担违约责任,以合同价款为基数,向甲方赔偿;如逾期超 15 日,甲方要求乙方承担违约金的同时有权单方解除本合同,违约金最高不超过每日万分之三的违约金;如逾期超 15 日,甲方要求乙方承担违约

金的同时有权解除合同。

4. 乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施, 由此发生的损失或事故(包括罚款), 由乙方负责并承担责任, 同时支付甲方由此遭受的直接损失与相关费用(包括但不限于守约方为维护自己的合法权益而支付的律师费、公证费、调查费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关各项费用)。

5. 乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的, 应按材料、设备价款的双倍赔偿甲方。

6. 乙方未能按照第七条第 3 点在约定期限内完成并网的, 甲方有权要求乙方以合同价款为基数, 向甲方按日赔偿日万分之三的违约金, 此外还应赔偿因此给甲方造成的直接损失与相关费用(包括但不限于守约方为维护自己的合法权益而支付的律师费、公证费、调查费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关各项费用)。

(三) 其他

1. 协议一方于施工后擅自解除或终止本合同的, 违约方应按工程款的 15 %向守约方支付违约金, 若该违约金不足以弥补守约方由此遭受的直接损失与相关费用(包括但不限于守约方为维护自己的合法权益而支付的律师费、公证费、调查费、诉讼费、保全费、保全保险费等相关各项费用), 守约方有权追偿。

2. 不可抗力是指甲乙双方在订立合同时不可预见, 在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件, 包括但不限于下列情况:

(1) 战争、敌对行动(无论宣战与否)、入侵、外敌行为;

(2) 叛乱、恐怖主义、暴动、军事政变或篡夺政权、或内战;

(3) 暴乱、骚动、混乱、非承包人员工以及非承包人和分包人的其他雇员所造成的罢工或停工;

(4) 战争军火、爆炸材料、放射能产生的离子辐射污染, 但可能因承包人使用此类军火、炸药、放射或辐射能引起的除外;

(5) 自然灾害, 例如地震、瘟疫、飓风、台风、雷暴或火山爆发;

合同一方遇到不可抗力事件, 使其履行合同义务受到阻碍时, 应立即通知合同另一方, 书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况, 并提供必要的证明。不可抗力发生后, 甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大, 任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的, 应对扩大的损失承担责任。

合同一方因不可抗力不能履行合同的, 应当及时通知对方解除合同。合同解除后

的付款, 双方应根据实际工程量及各方损失协商确定。

第十一条 纠纷解决办法

1. 合同经双方签字生效后, 双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容, 应经协商一致后, 重新签订补充协议。合同签订后施工前, 一方如要终止合同, 应以书面形式提出, 并按合同总价款 10% 支付违约金, 办理终止合同手续。

2. 因本合同产生纠纷, 如协商无法解决, 双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 附 则

1. 甲方代表为 _____, 乙方代表为 _____。

2. 本合同一式肆份, 甲乙双方各执贰份, 自甲乙双方代表签字, 加盖双方公章或合同专用章后生效。

3. 附件 1: 《开票明细表》。

4. 附件 2: 《廉洁协议书》。

5. 附件 3: 《不拖欠农民工工资承诺书》。

6. 附件 4: 《工程施工安全协议书》。

7. 附件 5: 《承包商违章处罚条例》。

8. 附件 6: 《技术用户需求》。

(以下无正文)

甲方(盖章): 东莞市新有能源投资有限公司	乙方(盖章):
法定代表人或	法定代表人或
授权代表(签章):	授权代表(签章):

地址: 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 1 栋 505 室	地址:
----------------------------------	-----

电话: 0769-26626338	电话:
-------------------	-----

开户银行: 中信银行股份有限公司东莞大朗支行	开户银行:
------------------------	-------

银行账户: 8110 9010 1130 0886 839

银行账户:

签订日期: 年 月 日

签订日期: 年 月 日

附件 1 开票明细表

开票类别	开票内容	型号	数量	单位	含税单价	税价合计
设备部分为合同款总额的 80%，增值税率为 13%	储能户外柜					
工程施工部分为合同款总额的 20%，增值税率为 9%	工程施工					
	合同总价: ¥ 0.00 元 (人民币__)					
	备注: 每套储能系统含 1 套储能嵌入式软件					

附件 2: 廉洁协议书**廉洁协议书**

项目名称:

甲方: 东莞市新有能源投资有限公司

乙方: _____

为规范甲乙双方在订立、履行合同及经济业务往来过程中的行为,保持廉洁自律的工作作风,防止各种违法及不正当行为的发生,确保甲乙双方及其工作人员自觉遵守国家法律、法规及廉洁从业各项规定,特订立本协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党和国家有关法律法规等有关廉洁从业规定。

(二) 严格执行本项目的合同文件,自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)不得损害国家和集体利益,违反服务建设管理及其他法律法规规章制度。

(四) 建立健全廉洁制度,开展廉洁教育,设立廉洁监督公示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本协议义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、家属或亲友的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(四) 甲方工作人员不得向乙方介绍其家属或者亲友(包括家属或亲友开办的公

司企业)从事于本项目涉及的经济业务活动。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(六)甲方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的其他活动。

(七)甲方应对甲方工作人员进行廉洁监督管理,如甲方工作人员违反本协议第一、第二条,甲方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理;涉嫌犯罪的,甲方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第三条 乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品,或报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(二)乙方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等的借口邀请甲方及其工作人员参加高消费的宴请、娱乐和健身等活动。

(三)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买、装修、维修私人住房、汽车等。

(五)乙方及其工作人员不得为甲方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排,及出国出境提供方便以及报销任何私人消费的费用。

(六)乙方及其工作人员不得进行影响甲方及其工作人员公正执行合同和履行职务的其他活动。

(七)乙方应对乙方工作人员进行廉洁监督管理,如乙方工作人员违反本协议第一、第三条,乙方应依据有关法律法规、党纪规定对其进行处理;乙方工作人员涉嫌犯罪的,乙方应将其移交司法机关追究刑事责任。

第四条 违约责任

(一)甲方违反本协议第一、第二条给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)乙方违反本协议第一、第三条给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

第五条 监督检查

甲乙双方的廉洁从业行为由双方或双方上级单位的纪检、监察负责监督,对本协议履行情况进行检查。

第六条 其他

本协议有效期为甲乙双方签字并加盖公章之日起至该服务期满后止。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：东莞市新有能源投资有限公司	乙方(盖章)：
法定代表人或	法定代表人或
授权代表(签章)：	授权代表(签章)：

签订日期：	年	月	日	签订日期：	年	月	日
-------	---	---	---	-------	---	---	---

附件 3: 不拖欠农民工工资承诺书

不拖欠农民工工资承诺书

我公司承诺我公司承接的_____用户侧储能项目 EPC 工程建设总承包合同文件_工程项目按照国家规定、合同要求支付农民工工资, 决不拖欠农民工工资, 如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为, 造成农民工上访, 本单位愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

单位全称 (盖 章):

法定代表人或委托人 (签 字):

年 月 日

附件 4: 工程施工安全协议书

工程施工安全协议书

项目名称:

甲方(发包方): 东莞市新有能源投资有限公司

代理人:

联系电话:

联系地址: 广东省东莞市松山湖园区新城路 5 号 1 栋 505 室。

乙方(承包方):

代理人:

联系电话:

联系地址:

为了切实加强施工现场安全生产管理, 依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、机电安装相关的标准, 双方本着平等、自愿的原则, 签订本协议书。

第一条 管理人员

为保证施工安全管理及安全责任, 必须明确现场管理人员: .

1、乙方项目负责人:_____ 联系电话:_____

2、乙方现场安全负责人:_____ 联系电话:_____

第二条 甲方安全责任

1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定, 对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书, 直至清退出场。

2、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第三条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包方, 对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

1、乙方按照国家的有关规定, 为施工人员办理人身保险, 配备合格的劳动防护用

品、安全用具。

2、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全, 劳务用工遵守法律法规及规章制度, 保证其用工的合法性。

4、施工期间, 乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

5、施工活动, 必须有安全施工措施, 施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底, 并在整个施工过程正确、完整地执行, 无措施或未交底, 严禁施工。

6、开工前, 乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志, 不得超越指定的施工范围进行施工, 禁止无关人员进入施工现场。

8、乙方施工过程中应做到日产、日清, 确保施工场地卫生整洁。

9、做好文明施工、安全施工; 施工过程中需使用电、水源, 应事先与甲方取得联系, 不得私拉乱接; 做好施工临时用电; 按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作, 确保施工人员和乘客安全。

10、建立整改责任制, 对检查中发现的质量安全隐患, 采取有效措施立即进行整改, 落实专人负责监控, 确保质量安全。

11、制定安全紧急情况预案, 一旦发生各类突发事件和紧急情况, 要立即启动预案, 并按照有关规定及时上报和妥善处理。

12、因乙方原因发生以下情况停工整顿, 因停工造成的违约责任由乙方承担:

(1) 人身伤亡事故;

(2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

(3) 发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(4) 施工现场脏、乱、差, 不能满足安全和文明施工要求的;

(5) 施工过程中, 因违反工程相关规定的, 被相关管理机关勒令停工的。

第四条 违约责任

1、由于乙方责任造成对第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失, 由乙方承担相应责任, 并赔偿第三方因此造成的全部损失。

2、乙方未指定安监人员; 未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计; 施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施; 甲方有权要求乙方立即停工整改, 由

此弓|起的后果及损失由乙方承担。

第五条 出险理赔责任

对于施工过程中出现意外,造成人身伤事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。如从承保人处获得的保险金不能全额补偿乙方或第三方损失的差额部分及免赔额,由乙方自行负责。

第六条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

第七条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第八条 本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。

第九条 本协议签订地点在广东省东莞市松山湖。

以下无正文

甲方(盖章): 东莞市新有能源投资有限公司	乙方(盖章):
法定代表人或	法定代表人或
授权代表(签章):	授权代表(签章):

签订日期:	年	月	日	签订日期:	年	月	日
-------	---	---	---	-------	---	---	---

附件 5: 承包商违章处罚条款

序号	违章现象	违章类型	严重性	第一次	第二次	第三次	备注
1	没有按规定做好围蔽、五牌一图、摄像头、警示牌（等）、防暑用品，按合同约定设立项目部（如有）	作业环境	A	500	1000	3000	单位：元/次
2	不组织班前、班后会及其他安全活动；安全技术交底记录中未签字、代签字或机打签字。	人员行为	C	200	400	1000	
3	不按照交底宣贯的施工样板技术规范施工，施工工艺、材料设备质量不符合规范。	材料质量	A	500	1000	3000	
4	不按规定同步更新施工过程资料（施工图片、施工日志、材料报审、进度汇报等）、竣工资料；施工日志没有当天发到工作群。	信息传递	B	300	600	1000	
5	当日施工完毕后未对现场进行整理及垃圾清理，现场混乱。	作业环境	C	300	600	1000	
6	工程进度滞后超过 3 天（自然日），且未经甲方项目负责人书面同意延期的。（不可抗力因素除外）	进度管控	A	500	1000	3000	
7	总承包单位在实施过程中，因施工单位原因，收到业主单位/客户/监管部门投诉。	人员行为	A	500	1000	3000	
8	施工现场存在坑洞、高空坠落物、触电、滑倒等危险因素的场所，未设置醒目标识、护栏或围栏。	安全措施	A	500	1000	3000	
9	施工人员在非指定区域吸烟、乱丢烟头的；不按指定路线出入施工区域且不听劝阻。	人员行为	C	200	400	1000	
10	施工现场未确定监工及现场安全管理人员或监工、现场安全管理人员未在现场督导。	安全措施	B	300	600	1200	
11	施工人员不听劝阻等正常管理，而采取抵触、谩骂等行为	人员行为	C	200	400	1000	
12	违规碰撞、踩踏、破坏储能设备；没做好基础成品保护的。	人员行为	B	300	600	1200	
13	不当施工或行为造成空气/土壤/水污染且未采取任何恢复措施者。	人员行为	C	200	400	1000	
14	施工现场发生危险，未令停止作业及未告知甲方或监理人员，发生事故者；工作场所发生职业伤害，未通报甲方且未依照相关规定办理。	人员行为	B	300	600	1200	
15	未经停电、验电、接地即开展作业，未按照工作票所列“应装设的接地”要求装设接地或工作地点未装设封闭接地，擅自变更接地位置。	人员行为	A	500	1000	3000	
16	违章指挥、强令工作班人员冒险作业；未办理开工/复工手续擅自组织施工，或停工令执行不到位。	信息传递	B	300	600	1200	
17	在存在感应电、反送电触电风险的导线等设备作业时，未使用个人保安线或接地线，或个人保安线或接地线未有效接地，丧失接地保护功能。	机具防护	A	500	1000	3000	

18	高处作业未使用安全带等防坠落用品、装置,或安全带未挂在牢固的构件上,或攀登杆塔、转移位置时失去安全带的保护;人未下到地面直接移动脚手架或梯子等登高用具。	机具防护	B	300	600	1200	
19	带明火进入易燃易爆物品储放场所,或在易燃易爆物品储放场所动火工作未采取防火等安全措施,动火作业点 10 米内未清除可燃物品或作业后现场有残留火种。	作业环境	B	300	600	1200	
20	低压不停电作业未穿绝缘鞋,未戴低压绝缘手套或帆布手套,未使用有绝缘柄的工具。作业前未采取绝缘隔离、遮蔽带电部分等防止相间或接地短路的有效措施。	机具防护	C	200	400	1000	
21	起重机械、高空作业平台、吊篮(吊笼)、牵引设备、钢丝绳等起重、起吊、牵引设备超过铭牌规定额定荷载值使用;吊钩防脱落保险装置残缺、失效。	机具防护	C	200	400	1000	
22	邻近带电设备场所使用的起重机和绞车等牵引工具未接地,作业的导(地)线未在工作地点接地。	机具防护	C	200	400	1000	
23	在带电设备附近使用金属梯子进行作业。	机具防护	C	200	400	1000	
24	特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业。	人员行为	C	200	400	1000	
25	醉酒、酒后等不清醒状态下开展作业。	人员行为	B	300	600	1200	
26	雨天在户外操作电气设备时,验电器、绝缘棒、操作杆无防雨罩,未穿绝缘靴、戴绝缘手套。	机具防护	B	300	600	1200	
27	作业现场使用、携带的工器具不合格(存在严重破损、裂纹、松脱、断股等明显缺陷或达到报废标准)。	机具防护	B	300	600	1200	
28	未使用相应电压等级且合格的验电器进行验电。	机具防护	B	300	600	1200	
29	作业现场使用、携带的砂轮机、切割机、锯木机的刀片有裂纹、破损,或机械转动部分保护罩破损、缺失。	机具防护	C	200	400	1000	
30	采用流动式起重机、高空作业车、绝缘斗臂车、高处作业平台等作业时,未落实稳固支撑等防倾覆措施,且存在严重的倾覆隐患。	人员行为	B	300	600	1200	
31	装、拆接地线后未及时做好相关记录。	安全措施	B	300	600	1200	
32	在高空作业地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留;高处作业人员随手上下抛掷工具、器具和材料。	人员行为	C	200	400	1000	
33	起吊作业范围没有防止外人通行的围蔽设施、未设置警示标志。	人员行为	C	200	400	1000	
34	在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时,工作场所周围未设遮栏(围栏)或其他安全措施。	人员行为	B	300	600	1200	
35	施工检修电源箱外壳未接地或接地不规范、无锁、无警示标志等。现场使用的施工机具等应接地未接地或接地不规范。	人员行为	B	300	600	1200	

36	作业人员擅自移动安全遮栏(围栏)、拆除标志牌等;随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。	人员行为	C	200	400	1000	
37	擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层,或因工作需要拆除附属设施时未设明显标示,未及时恢复。	人员行为	C	200	400	1000	
38	电容器、电缆等设备检修前或试验调整接线前,未逐个、逐相进行充分放电。	人员行为	B	300	600	1200	
39	作业人员在受力钢丝绳上下方、内角侧,或起吊物下逗留或通过。	人员行为	B	300	600	1200	
40	电动工具搬动和移动、收放电源线时未切断电源。	人员行为	C	200	400	1000	
41	工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后,未重新组织工作班人员进行安全交代。	信息传递	C	200	400	1000	
42	搬运、起吊重大物件无统一指挥、统一信号;凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件。	信息传递	B	300	600	1200	
43	电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求,临时电源箱无漏电保护装置或漏电装置损坏,或插头、插座、电源箱破损明显,或使用铁线、铜线等代替保险丝。	机具防护	A	500	1000	3000	
44	电气设备、工具的电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座使用。	机具防护	B	300	600	1200	
45	户外使用中的电焊机无防雨措施,或电焊机电源线直接搭接在电线上。	机具防护	B	300	600	1200	
46	绞磨牵引钢丝绳未从绞磨下方卷入,钢丝绳未在磨芯上绕5圈以上,磨芯未放置防钢丝绳跑出的安全装置。	机具防护	B	300	600	1200	
47	使用大锤和手锤、砂轮、钻床、电钻、冲击钻时戴棉纱手套操作。	机具防护	C	200	400	1000	
48	梯子架设在 unstable 的支持物上,或梯子无防滑措施,或人字梯无限制开度的拉绳或限位器。梯子架设不稳固时无专人扶持或在未绑扎牢固的梯子上作业。	机具防护	C	200	400	1000	
49	使用长度在2米以上的安全带、安全绳等未加装缓冲器或在具备条件的情况下安全带未高挂低用。	机具防护	B	300	600	1200	
50	现场作业时未按规定着装;未按规定佩戴或未正确佩戴安全帽。	机具防护	B	300	600	1200	
51	使用验电器对低压配电设备验电时未戴绝缘手套。	机具防护	C	200	400	1000	
52	电、气焊工作时不戴防护镜、不穿帆布或全棉工作服、不戴防护手套等专用劳动防护用品。	机具防护	C	200	400	1000	
53	二次回路工作未落实防止电流互感器二次侧开路或电压互感器二次侧短路的措施。	人员行为	B	300	600	1200	
54	易燃、易爆物品或各种气瓶未按规定储运、存放、使用。	作业环境	B	300	600	1200	
55	使用中的乙炔瓶没有防回火装置,气管有龟裂、鼓包、漏气等现象。	作业环境	B	300	600	1200	
56	氧气瓶与乙炔瓶同车运载及混放使用中的氧气瓶、乙炔瓶放置相距不足5米,距明火不足10米,未垂直	作业环境	B	300	600	1200	

	放置固定。						
57	动火作业现场未放置足够、合格的灭火器材。	作业环境	A	500	1000	3000	
58	动火现场（周围及动火点下方最小半径 10 米）有易燃易爆物，存在可燃溶剂清洗剂及喷漆作业。	作业环境	A	500	1000	3000	
59	擅自倾倒、堆放、丢弃或遗撒危险化学品；危化品、爆破品运输、存储、使用不规范。	作业环境	C	200	400	1000	
60	电缆沟、疏水沟、下水道、井下等有限空间工作现场少于 2 人，有限空间外未设置监护人或未全程持续监护。	作业环境	B	300	600	1200	
61	敷设电缆过程中无专人指挥，电缆移动时用手搬动滑轮。	人员行为	B	300	600	1200	
62	未按规定将作业纳入视频监控（含视频点不足、故意遮挡视频、非可调摄像头未对准作业现场、位置摆放错误）。	信息传递	B	300	600	1200	
63	安排有职业禁忌病症的人员从事相应的禁忌作业。	人员行为	C	200	400	1000	
64	未按规定办理审批、交底等手续或未探明地下管线等分布情况，盲目开挖、掘进、顶管等作业。	作业环境	B	300	600	1200	
65	现场处于使用状态的施工机械（具）、发电车或施工用电设备无人看护。	机具防护	C	200	400	1000	

第七部分 投标文件编制指南

一、投标文件编制及提交指南

1、投标文件编制及提交

序号	内容	详细要求	装订及包装要求	提交方式	提交时间
1	投标文件数量	投标文件制作时应区分正本/副本，正本/副本的数量要求见“ 第二部分投标人须知前附表 ”。	/	/	/
2	投标文件封面	投标文件封面内容按“ 第三部分 投标人须知 15.3 条 ”要求制作，样式不限。	/	/	/
3	投标文件密封封面	投标文件的密封封面内容按“ 第三部分 投标人须知 23.2.3 条 ”要求制作，样式不限。	/	/	/
3	投标文件的组成	价格部分文件（按“第三部分 投标人须知 13.5.1 条”要求制作） 商务部分文件（按“第三部分 投标人须知 13.5.2 条”要求制作） 技术部分文件（按“第三部分 投标人须知 13.5.3 条”要求制作）	价格部分、商务部分、技术部分文件可以装订成册，也可以分别单独装订，制作时须注意区分正本及副本。建议统一包装成一个信封进行密封并注明文件种类。	必须密封提交，密封封面及封口加盖投标人公章。	“ 第一部分 投标邀请函 ”载明的时间内。
4	唱标信封	唱标信封（按“ 第三部分 投标人须知 13.5.4 条 ”要求的内容制作）。	单独装订、单独密封并注明文件种类。	必须密封提交，密封封面及封口加盖投标人公章。	

说明：以上内容只作指导作用，投标人应该认真研究本招标文件全部内容，按招标文件要求制作投标文件。

二、投标文件部分格式

(一) 投标报价表格式

1、投标报价总表

项目名称	东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目
项目编号	HY-4419-2025061
采购人	东莞市新有能源投资有限公司
投标单价报价	¥_____元/kWh（大写人民币_____元/kWh）
投标总报价	¥_____元（大写人民币_____）
投标保证金（如有）	¥_____元（大写人民币_____元整）
备注	

注： 填写此表时不得改变表格的形式。

投标人名称（加盖公章）： _____

投标人代表（签名或盖私章）： _____

日期： ____年____月____日

2、报价明细表（如有）

项目名称：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

采 购 人：东莞市新有能源投资有限公司

项目编号：HY-4419-2025061

价格单位：元（人民币）

序号	报价内容	数量	价格	合计
1				
2				
3	税费			
4	其它依法必须支付的相关款项			
...				
投标总报价		¥_____元（人民币_____）		

注：

1. 此表为投标报价（单价）下的各项明细表。
如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人代表（签名或盖私章）：_____

日期：____年____月____日

3、小型、微型企业产品明细表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司

项目编号: HY-4419-2025061

序号	报价内容(标的名称)	制造商/承建 (承接) 企业	企业类型	数量	单价	总价
1						
2						
3						
.....						
投标总报价		¥_____元（大写人民币_____）				

重要说明:

1. 投标人提供的**货物全部**由符合政策要求的中小企业制造或**服务全部**由符合政策要求的中小企业承接的，才需要填写本表。
2. 报价内容（标的名称）为承建（承接）的服务名称或所投产品的货物的名称（不是项目名称）。
3. 企业类型一栏填写“小型企业”或“微型企业”或“残疾人福利性单位”或“监狱企业”。

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人代表（签名或盖私章）: _____

日期: ____年____月____日

4、节能产品、环保标志产品明细表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司

项目编号: HY-4419-2025061

序号	报价内容(标的名称)	制造商	产品类型	数量	单价	总价	证明材料所在页
1							
2							
3							
合计		¥____元（大写人民币_____）					

重要说明:

1. 投标人所投货物具有节能产品或环保标志产品的，才需要填写本表。
2. 报价内容（标的名称）为投产品的货物的名称（不是项目名称）。
3. 产品类型一栏填写“节能产品”或“环保标志产品”。
4. 所投产品属于节能产品、环保标志产品的，必须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（复印件加盖投标人公章），并注明证明材料所在页。

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人代表（签名或盖私章）: _____

日期: ____年____月____日

（二）投标函格式

投标函

广东互盈招标有限公司/采购人:

根据东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目（项目编号：HY-4419-2025061）招标文件要求，（全名及职位）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义处理一切本投标有关的事宜。我方提交按招标文件要求制作的唱标信封壹份（含电子光盘壹份）、价格、商务、技术部分文件（正本壹份，副本 份）。完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下内容：

1. 我们愿意遵守招标采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我方的投标总价为固定不变价。全部货物及有关服务的投标总价见投标报价总表。

3. 本投标文件的有效期为在投标截止日后 90 天内有效，如果我们投标被接受，有效期将延至合同终止日为止。

4. 我方同意提供招标采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5. 我公司参加本采购项目采购前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6. 我公司参加本采购项目时，不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）的情况。

7. 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件的所有内容，包括澄清修改文件（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

8. 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金。

9. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10. 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

11. 我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务。

12. 所有有关本次投标的函电请寄下列地址。

备注: 本投标函内容不得擅自修改, 否则视为无效投标。

投标人代表(签名或盖章): _____

职 位: _____

投标人名称(加盖公章): _____

投标人地址: _____

电 话: _____

传 真: _____

日 期: _____年____月____日

(三) 资格条件承诺函格式

资格条件承诺函

广东互盈招标有限公司/采购人:

下述投标人愿响应你方____年____月____日(采购公告发布日)的东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目(项目编号: HY-4419-2025061) 投标邀请, 参与投标, 提供用户需求书中规定的货物及有关服务, 并按招标文件要求提交所附资格文件且承诺如下:

1. 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的;
2. 我方是依法注册的法人, 在法律上、财务上和运作上完全独立于东莞市新有能源投资有限公司(采购人)及广东互盈招标有限公司(招标采购代理机构);
3. 我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 具体包括:
 - (1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
 - (2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
 - (3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
 - (4) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。
 - (5) 法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的真实性负责, 在评审环节结束后, 自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验, 配合提供相关证明材料, 证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假, 将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

（四）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广东互盈招标有限公司/采购人：

我公司参加东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目（项目编号：HY-4419-2025061）的招标采购活动，并声明：

我公司参加本采购项目前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

(五) 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

广东互盈招标有限公司/采购人:

声明: 在下面签字的_____ (法定代表人姓名、职务) 为_____ (投标人名称)
的法定代表人。

特此声明!

附:

- 1、统一社会信用代码:
- 2、经济性质:
- 3、经营范围:

投标人名称 (加盖公章): _____

投标人地址: _____

法定代表人 (签名或盖私章): _____

职 务: _____

附: 法定代表人身份证 (正面、背面) 复印件。

(六) 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

(投标人代表及投标文件签署人为法定代表人的无须提供本授权书)

广东互盈招标有限公司/采购人:

本委托书声明: 在下面签字的_____(法定代表人姓名、职务)____代表_____(投标人名称)____委托在下面签字的_____(被授权人的姓名、职务)____为本公司的合法的投标人代表, 就东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目 (项目编号: HY-4419-2025061)的投标 (包括对投标作出必要的书面澄清、说明或补正)、项目谈判和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年____月____日签字生效, 特此声明。

投标人名称 (加盖公章): _____

投标人地址: _____

法定代表人 (签名或盖私章): _____

职 务: _____

投标人代表 (签名): _____

职 务: _____

附: 被授权人身份证 (正面、背面) 复印件。

(七) 设备和专业技术能力情况表格式

设备和专业技术能力情况表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司

项目编号: HY-4419-2025061

一、履行合同所必需的设备情况

序号	设备名称	设备说明	备注
1			
2			
.....			

二、履行合同所必需的专业技术能力情况

序号	名称	说明	备注
1			
2			
.....			

说明: 投标人自行提供相关证明材料, 复印件加盖投标人公章。

投标人名称 (加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

(八) 投标人基本情况格式

投标人基本情况

1、公司基本情况

企业名称						
注册地址						
注册资金						
统一社会信用代码						
通信方式	电话		传真		邮编	
成立时间						
企业性质	(国有、民营、外资、中外合资、境外企业)					
法定代表人	姓名		出生年月		职务	
项目负责人	姓名		出生年月		专业职称	
职工总人数						
资质情况及证号						
开户银行名称						
开户银行账号						
近年的财务状况 (万元)						
年份	年营业总值	利润总额		资产负债率		速动比率
____年						
____年						
____年						

2、公司简介

【投标人可对自身基本情况（如起源发展、组织架构、经营范围、业绩荣誉、文化理念等）进行简短介绍】

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

(九) 投标承诺书格式

投标承诺书

广东互盈招标有限公司/采购人：

我方已完整阅读了东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目（项目编号：HY-4419-2025061）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：_____

投标人地址：_____

日 期：____年__月__日

(十) 招标代理服务费承诺书格式

招标代理服务费承诺书

广东互盈招标有限公司/采购人:

我公司在参加广东互盈招标有限公司进行的东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目(项目编号: HY-4419-2025061)招标中如获中标, 我公司承诺本项目在“采购结果公示”发布之日起 15 日内, 按招标文件要求向广东互盈招标有限公司一次性交纳招标代理服务费, 否则视为放弃中标资格等权利和义务、愿意承担由此带来的一切责任。

特此承诺!

投标人名称(加盖公章): _____

单位地址: _____

电话: _____

传真: _____

日期: ____年__月__日

(十一) 投标人同类业绩表格式

同类项目业绩

项目名称：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目
采 购 人：东莞市新有能源投资有限公司
项目编号：HY-4419-2025061

序号	项目名称	合同金额	签订时间	备注

注：此业绩指的是投标人的业绩。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

(十二) 商务条款偏离表格式

1、一般商务条款偏离表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司

项目编号: HY-4419-2025061

序号	商务条款名称	招标要求	投标实际响应	偏离情况	证明材料所在页
1					第__页
2					第__页
3					第__页
4					第__页
5					第__页
6					第__页

说明:

1.投标人应按照招标文件要求,对招标文件中的所有一般商务条款(未标明“★”或“▲”的内容)进行响应;投标人若完全响应该部分内容的,可填写“完全响应”,任何未填写或缺漏视为完全响应一般商务条款;投标人若对部分一般商务条款内容有偏离(包括正偏离及负偏离)的,应该填写相关的偏离事项。

2.若一般商务条款内容要求提供证明材料的,需同时提供相关证明文件并注明其所在页,证明文件为复印件的必须加盖投标人公章;

3.投标人对所提供材料的真实性负责,虚假响应或提供虚假证明材料的,一经查实,将上报至相关主管部门按照相关法律进行处罚。

4.偏离情况列填写“正偏离”或“负偏离”或“完全响应”,任何未填写或缺漏视为完全响应。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

2、重要商务条款偏离表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目
采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司
项目编号: HY-4419-2025061

序号	商务条款名称	招标要求	投标实际响应	偏离情况	证明材料所在页
1					第__页
2					第__页
3					第__页
4					第__页
5					第__页

说明:

- 1.重要商务条款是指招标文件第五部分 用户需求书中“商务用户需求”中**标明“▲”**的内容,投标人必须对该部分进行内容逐条响应,如有缺漏,缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按实际响应的内容填写。
- 2.偏离情况列填写“正偏离”或“负偏离”或“完全响应”,该处空白(未填写)的,以投标实际响应的情况为准。
- 3.若“用户需求书”中标明“▲”的内容**要求**提供证明材料的,必需同时提供相关证明文件并注明其所在页,证明文件为复印件的必须加盖投标人公章;
- 4.投标人对所提供材料的真实性负责,如提供虚假证明材料,一经查实,将上报至相关主管部门按照相关法律进行处罚。
- 5.若招标文件第五部分 用户需求书的“商务用户需求”中没有**标明“▲”**的内容的,投标人可以不填写本表。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

3、实质性商务条款偏离表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目
采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司
项目编号: HY-4419-2025061

序号	商务条款名称	招标要求	投标实际响应	偏离情况	证明材料所在页
6					第__页
7					第__页
8					第__页
9					第__页
10					第__页

- 说明:
- 1.实质性商务条款是指招标文件第五部分 用户需求书的“商务用户需求”中标明“★”的内容，投标人必须对该部分进行内容逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按实际响应的内容填写。
 - 2.偏离情况列填写“正偏离”或“负偏离”或“完全响应”，该处空白（未填写）的，以投标实际响应的情况为准。
 - 3.若“用户需求书”中标明“★”的内容要求提供证明材料的，必需同时提供相关证明文件并注明其所在页，证明文件为复印件的必须加盖投标人公章；
 - 4.投标人对所提供材料的真实性负责，如提供虚假证明材料，一经查实，将上报至相关主管部门按照相关法律进行处罚。
 - 5.若招标文件第五部分 用户需求书的“商务用户需求”中没有标明“★”的内容的，投标人可以不填写本表。

投标人名称（加盖公章）: _____

日期: ____年____月____日

(十三) 中小企业声明函格式

重要提示:《中小企业声明函》需要随中标公告一同公示,声明函中的“标的名称”为投标人所投货物的名称;投标人投入本项目的所有货物全部为小微企业制造(即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)的,方可填写本函。投标人不完全确定所投货物是否为小微企业制造的,不建议填写提交本声明函,否则可能构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形,相关法律责任由投标人承担。

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元 1,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元 1,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

1: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报

2: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责,投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中,投标人希望获得中小企业扶持政策支持,应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分,或者不能确定相关信息真实、准确的,不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函(承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函,所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业)

企业名称(盖章): _____

日期: ____年____月____日

(十四) 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____(请填写采购人名称)_____单位的_____(请填写项目名称)_____采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

注: 非残疾人福利性单位投标时不需要填写此声明函。

投标人名称(加盖公章): _____

投标人代表(签名或盖私章): _____

日期: ____年____月____日

(十五) 提交投标保证金情况说明格式

提交投标保证金情况说明

致: 广东互盈招标有限公司

本单位已按东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目 (项目编号: HY-4419-2025061) 的招标文件要求方式提交投标保证金。

本单位投标保证金的提交情况:

- 1、提交方式: ☐ 汇款 ☐ 保函
- 2、办理时间: ____年__月__日
- 2、保证金金额: (大写) 人民币____元整 (小写: ¥____元)
- 3、汇款帐户名称: ____ (与投标人名称一致) ____
- 4、帐 号: ____ (投标保证金为保函的无须填写) ____
- 5、开户银行: ____ (投标保证金为保函的无须填写) ____

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的, 如因上述证明与事实不符导致的一切损失, 本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

涉及投标保证金退回时, 请按上述资料退回。

投标人名称 (加盖公章): _____

投标人地址: _____

联系人: _____

联系电话: _____

日期: ____年__月__日

注: 1、本说明的所有内容 (包括所填写内容) 均需打印; 2、本说明及投标保证金进账凭证复印件 (加盖公章) 放入唱标信封递交。

附: 投标保证金进帐凭证/投标担保函复印件

(十六) 投标人声明函格式

投标人声明

广东互盈招标有限公司/采购人：

我公司在此声明已充分理解东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目（项目编号：HY-4419-2025061）货物/服务的数量、技术要求、规格和相关配套服务等，以及采购人在“**第五部分 用户需求书**”中提出的所有要求。我公司愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

(十七) 技术条款偏离表格式

1、一般技术条款偏离表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司

项目编号: HY-4419-2025061

序号	条款名称	招标要求	投标实际响应	偏离情况	证明材料所在页
1					第__页
2					第__页
3					第__页
4					第__页
5					第__页
6					第__页
.....					第__页

说明:

1.一般技术条款是指招标文件第五部分 用户需求书中“技术用户需求”中**未标明**“★”或“▲”的内容,投标人若完全响应该部分内容的,可填写“**完全响应**”,任何未填写或缺漏视为完全响应一般技术条款;投标人若对该部分内容有偏离(包括正偏离及负偏离)的,应该填写相关的偏离事项。投标人必须认真如实进行填写,投标人虚假响应或提供虚假材料的,经查证,移送监管部门查处。

2.偏离情况列填写“正偏离”或“负偏离”或“完全响应”,任何未填写或缺漏视为完全响应。

3.“用户需求书”要求提供证明材料的,投标人应当提供证明材料并注明其所在页;

4.投标人对所提供材料的真实性负责,如提供虚假证明材料,一经查实,将上报至相关主管部门,按照相关法律进行处罚。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

2、重要技术条款偏离表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目
采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司
项目编号: HY-4419-2025061

序号	条款名称	招标要求	投标实际响应	偏离情况	证明材料 所在页
1					第__页
2					第__页
3					第__页
4					第__页
5					第__页
6					第__页
.....					第__页

说明:

1.重要技术条款是指招标文件第五部分 用户需求书的“技术用户需求”中**标明“▲”**的内容,投标人必须对该部分进行内容逐条响应,如有缺漏,缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按货物或服务实际数据填写,不能完全复制招标要求。

2.偏离情况列填写“正偏离”或“负偏离”或“完全响应”,该处空白(未填写)的,以投标实际响应的情况为准。

3.“用户需求书”中**标明“▲”**的内容**要求**提供证明材料的,必需同时提供相关证明文件并注明其所在页,证明文件为复印件的必须加盖投标人公章。

4.投标人对所提供材料的真实性负责,如提供虚假证明材料,一经查实,将上报至相关主管部门按照相关法律进行处罚。

5.若招标文件第五部分 用户需求书的“技术用户需求”中没有**标明“▲”**的内容的,投标人可以不填写本表。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

3、实质性技术条款偏离表

项目名称: 东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目
采 购 人: 东莞市新有能源投资有限公司
项目编号: HY-4419-2025061

序号	条款名称	招标要求	投标实际响应	偏离情况	证明材料 所在页
1					第__页
2					第__页
3					第__页
4					第__页
5					第__页
6					第__页
.....					第__页

说明:

- 1.重要技术条款是指招标文件第五部分 用户需求书中“技术用户需求”中**标明“★”**的内容,投标人必须对该部分进行内容逐条响应,如有缺漏,缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应须按货物或服务实际数据填写,不能完全复制招标要求。
- 2.偏离情况列填写“正偏离”或“负偏离”或“完全响应”,该处空白(未填写)的,以投标实际响应的情况为准。
- 3.“用户需求书”中**标明“★”**的内容**要求**提供证明材料的,必需同时提供相关证明文件并注明其所在页,证明文件为复印件的必须加盖投标人公章。
- 4.投标人对所提供材料的真实性负责,如提供虚假证明材料,一经查实,将上报至相关主管部门按照相关法律进行处罚。
- 5.若招标文件第五部分 用户需求书的“技术用户需求”中没有**标明“★”**的内容的,投标人可以不填写本表。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

(十八) 项目负责人及服务人员一览表格式

项目负责人及服务人员一览表

项目名称：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目

采 购 人：东莞市新有能源投资有限公司

项目编号：HY-4419-2025061

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称/资格	专业	经验 年限	担任职 务
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
...								

注：1、此表可延长。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

(十九) 投标货物情况表格式

投标货物情况表

项目名称：东莞市恒晟科技有限公司 1050kW/2100kWh 用户侧储能项目
采 购 人：东莞市新有能源投资有限公司
项目编号：HY-4419-2025061

序号	货物名称	品牌	型号	项目特征描述	单位	数量	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

1、设备情况

【投标人自行提供设备的基本情况介绍，如产品彩页、产品简介、宣传册等说明资料、应用情况等说明材料，由投标人自行提供，格式不限】

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

(二十) 项目实施方案格式

项目实施方案

本部分内容是投标人根据项目用户需求书对其项目实施方案的详细描述, 内容编排方式由投标人自定。包括但不限于以下内容:

- 1、 ;
- 2、 ;
- 3、 ;
- 4、 ;
- 5、

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

第八部分 其它文件

(一) 投标担保函格式

投标担保函

编号: _____

(采购人或采购代理机构):

鉴于_____ (以下简称“投标人”) 拟参加编号为_____的_____ (以下简称“本项目”) 投标, 根据本项目招标文件, 供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金, 且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在投标人出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者招标采购代理机构签订中标合同;
2. 招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元 (大写: _____), 即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 自本保函生效之日起_____个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在_____个工作日内进行审查, 符合应承担保证责任情形的, 我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后, 自我方向你贵方支付款项 (支付款项从我方账户划出) 之日起, 保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的, 我方在本保函项下的

保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定, 全部或者部分免除投标人投标保证金义务时, 我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第(一)款约定情形的, 我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的, 我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任, 但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由你我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

____年____月____日

(二) 履约担保函格式

履约担保函

编号: _____

_____(采购人):

鉴于你方与_____ (以下简称供应商) 于____年____月____日签定编号为_____的项目中标合同 (以下简称主合同), 且依据该合同的约定, 供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金, 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 将中标项目转让给他人, 或者在投标文件中未说明, 且未经采购招标人同意, 将中标项目分包给他人的;

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

(1) 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的;

(2) _____。

(二) 我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%, 数额为____元 (大写: _____), 币种为_____。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方保证的期间为: 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的, 由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议, 你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告, 或经诉讼 (仲裁) 程序裁决后的裁决书、调解书, 本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料, 在____个工作日内进行核定后按

照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。保证期间届满前, 主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的, 自验收合格日起, 我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后, 自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起, 保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任, 但该等修改事先经我方书面同意的除外; 你方与供应商修改主合同履行期限, 我方保证期间仍依修改前的履行期限计算, 但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的, 我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定, 全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的, 我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的, 我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由你我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

____年__月__日

(三) 供应商质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址: 邮编:

联系人: 联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址: 邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章): 公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

(四) 供应商投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人:

地 址: 邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表: 联系电话:

地 址: 邮编:

被投诉人 1:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

被投诉人 2

.....

相关供应商:

地 址: 邮编:

联系人: 联系电话:

二、投诉项目基本情况

采购项目名称:

采购项目编号: 包号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告:是/否 公告期限:

采购结果公告:是/否 公告期限:

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向_____提出质疑,质疑事项为:

.....

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。